


Rozdzielnia RN 3x18-55-Legrand

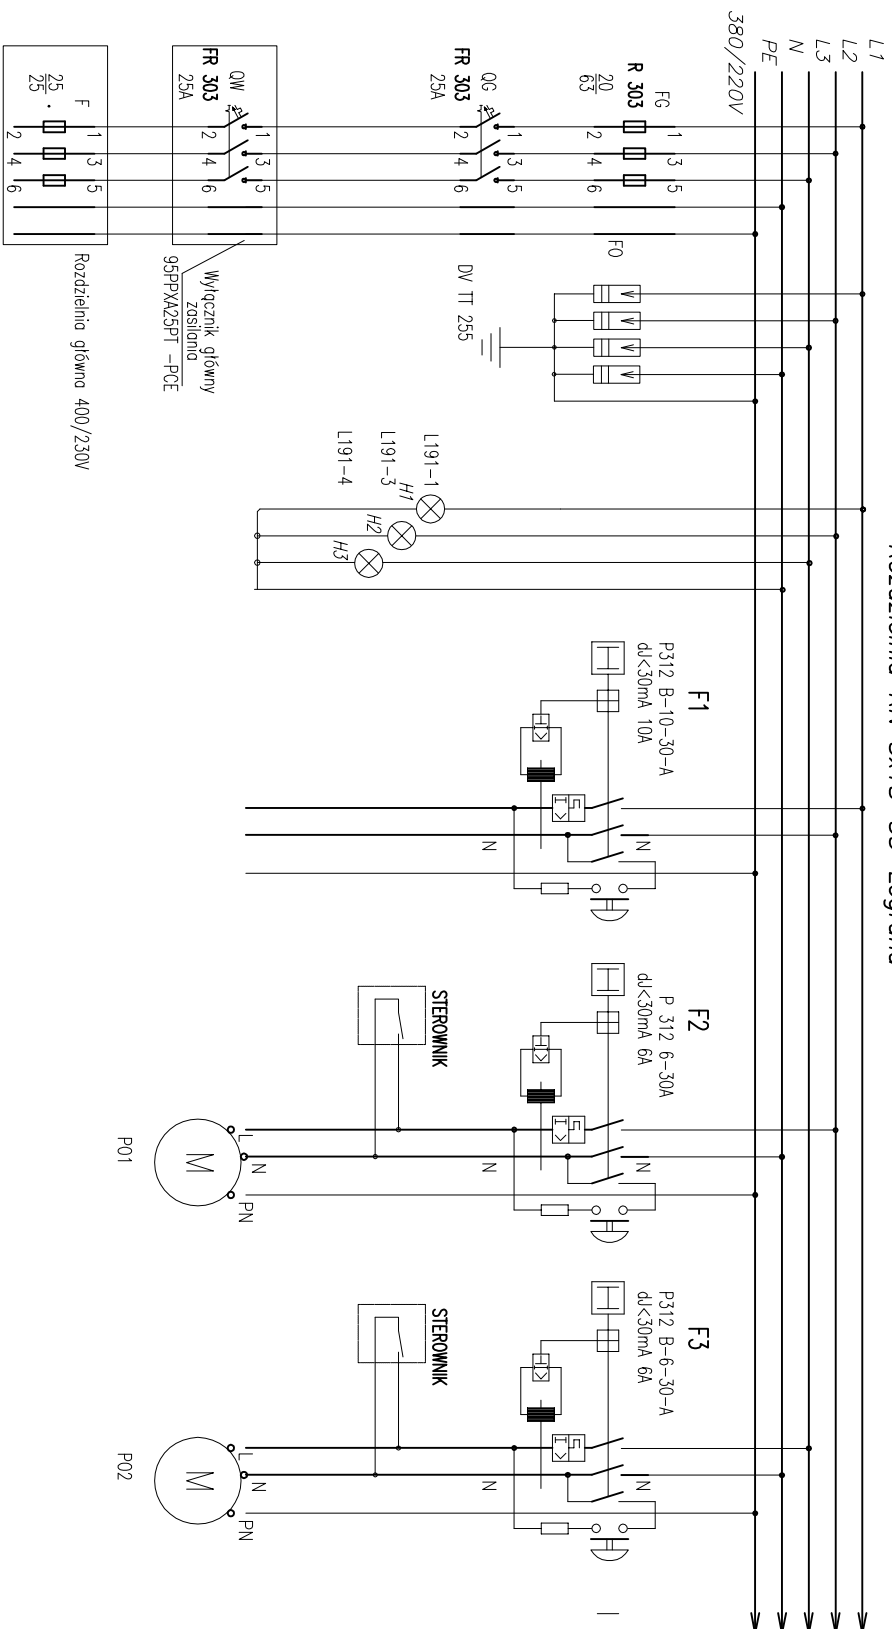

c.d.węług ark.2/2

1/K				
Zasilanie z rozdzielni głównej 400/230V TG	Zabezpieczenie przepięciowe	Kontrola napięcia	Zasilanie kotła gazowego Unikal ALKON 50 o mocy 50 kW	
YDY(20)5x6			YDY(20)3x2,5	
W			300W	

Nazwa obiektu budowlanego				OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDNIKACH termomodernizacji budynku ul. Młotowska 1A, 42-240 RĘDZINY			
Adres obiektu budowlanego				<i>Pompa ładująca c.w. Wilo Star – RS 25/4</i>			
Przedmiot rysunku				<i>YDY(20)3x1,5</i>			
Opracował				Imię Nazwisko			
Projektant				Specjalność Nr uprawnień budowlanych			
Sprawdzający				Skala			
				<i>Instalacja elektryczna</i>			
				<i>Schemat rozdzielni TK ark. 1/2</i>			
				<i>70-III-76</i>			
				<i>SLK 0478</i>			
				<i>PW04/04</i>			
				<i>12.2011</i>			
				<i>11.36-5/1</i>			
				<i>12.2011</i>			
				<i>12.2011</i>			

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20111217231814+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20111217231814+01'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-