


RZUT POZIOMY BUDYNKU
TECHNOLOGICZNEGO- WEWNĘTRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI
1 : 50

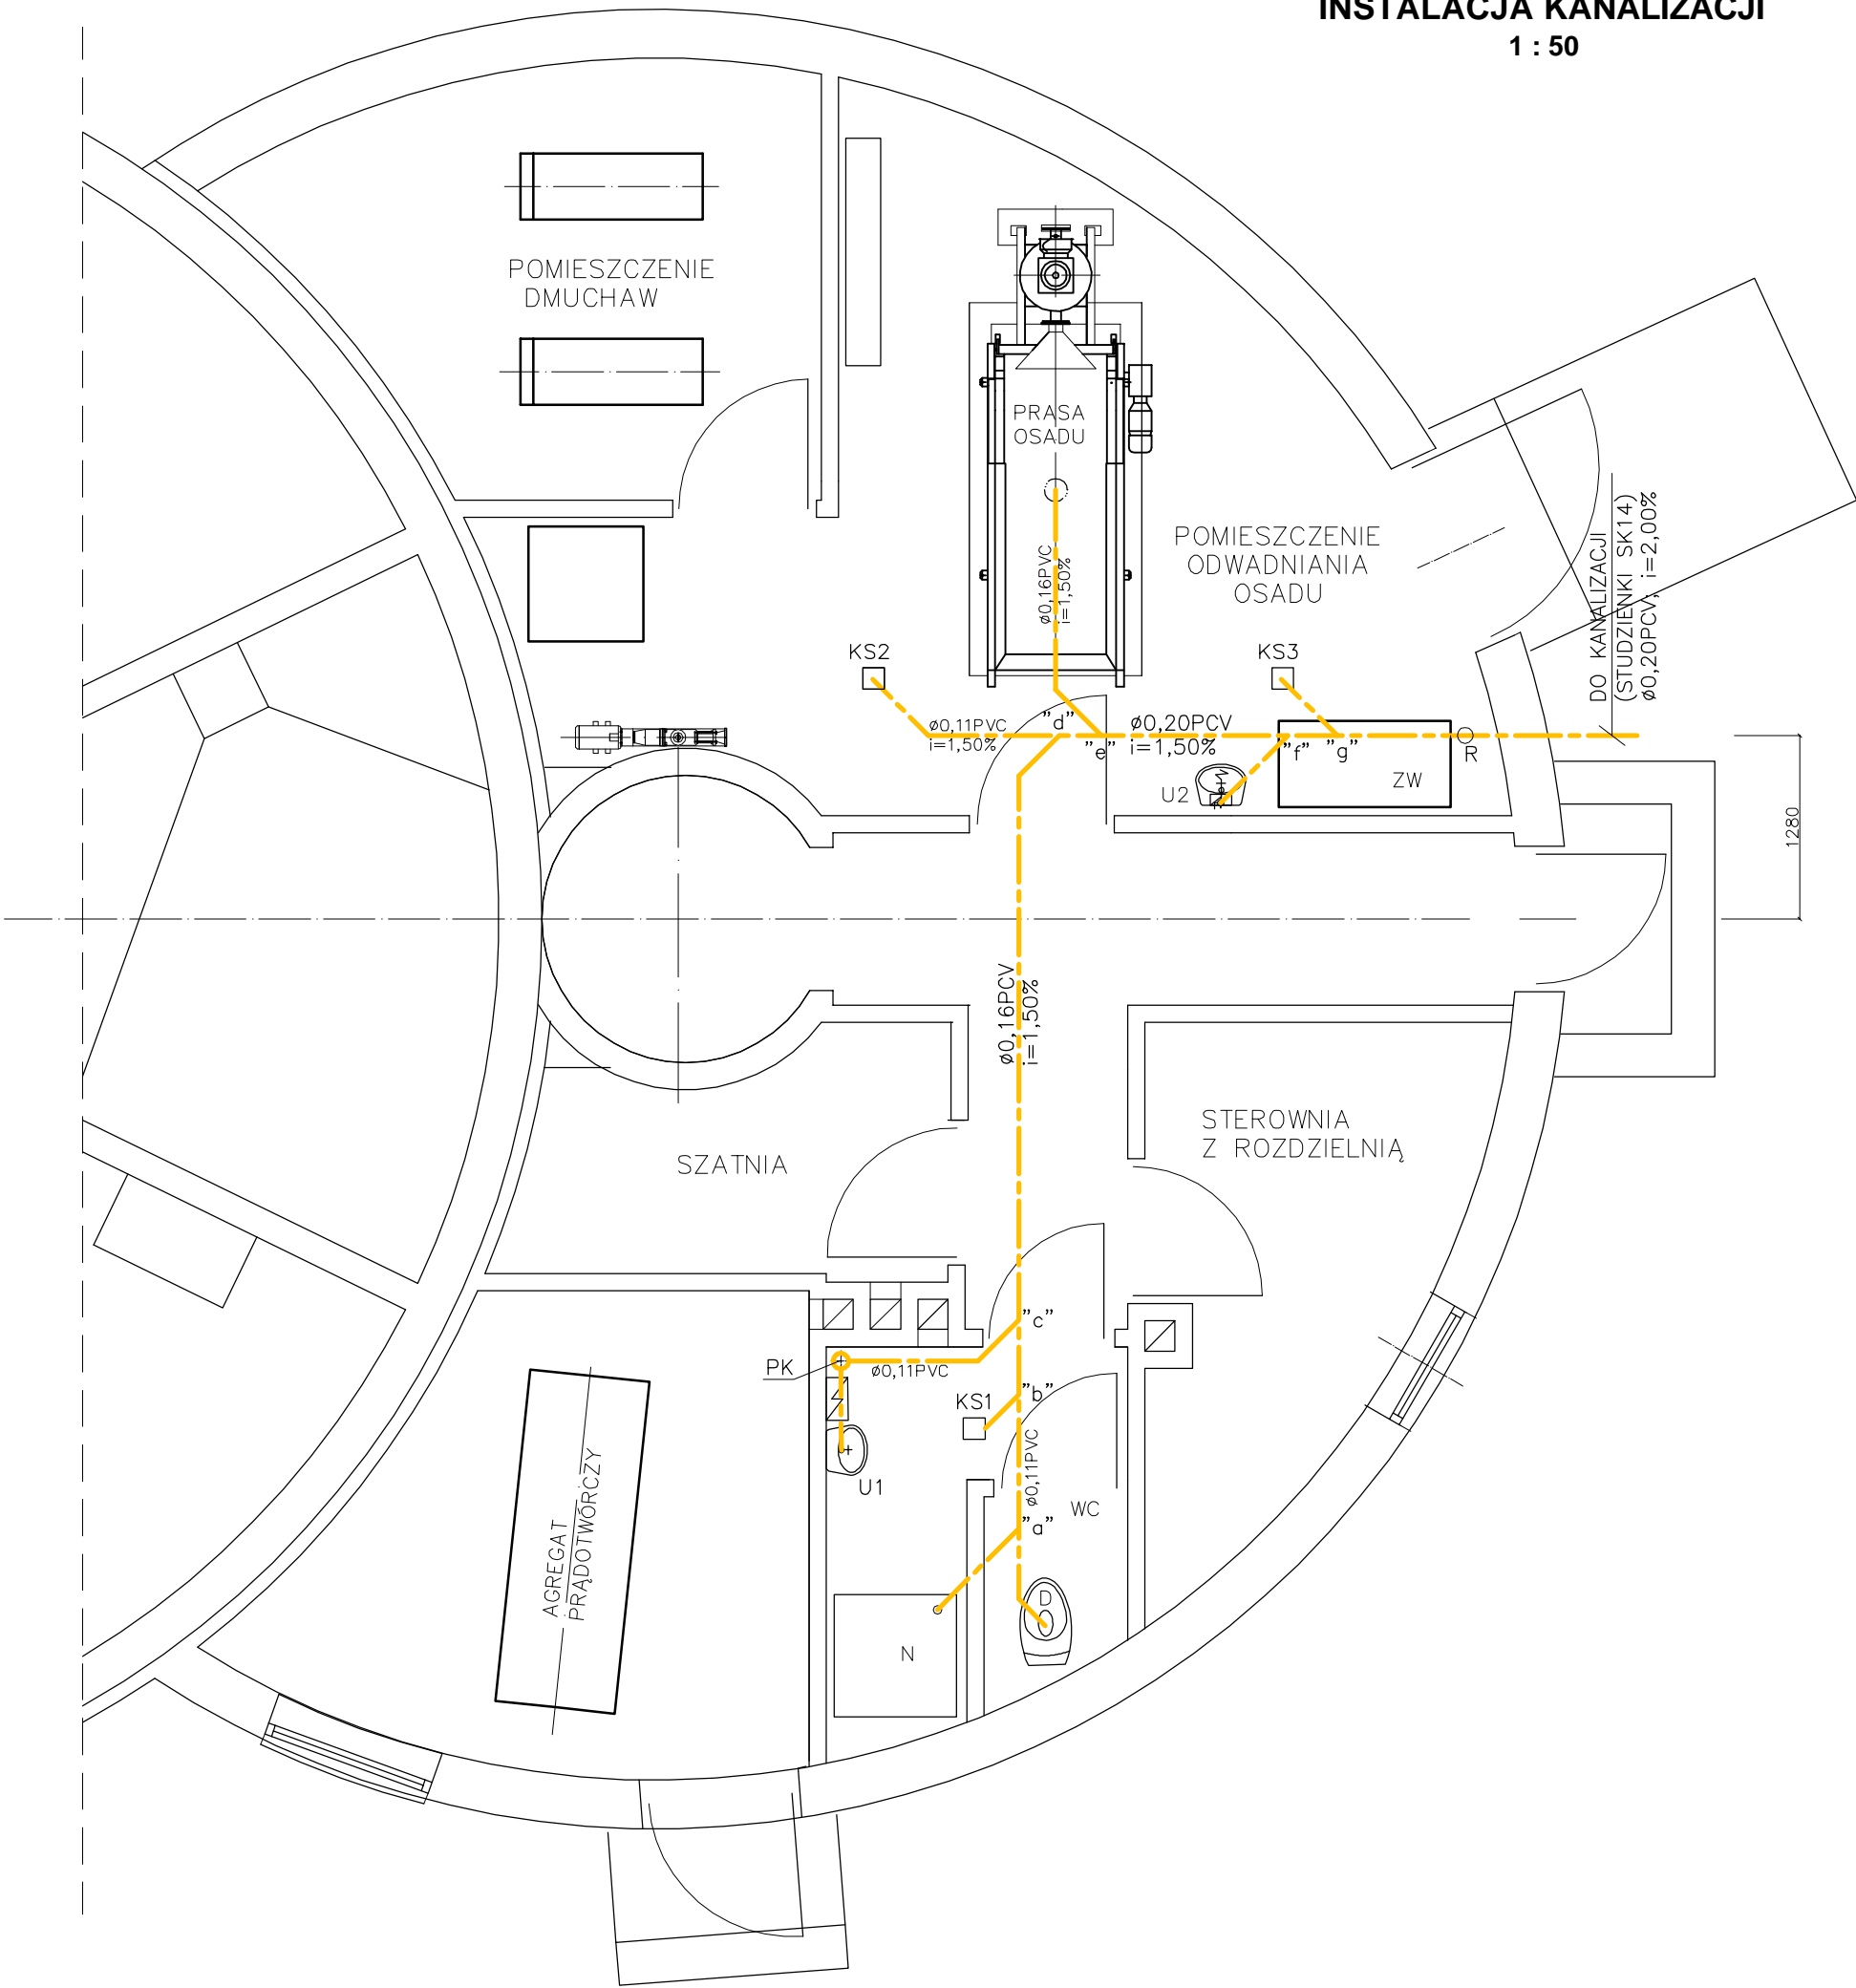

LEGENDA:
TE–PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY N=3,5kW
U1,2–UMYWALKA
D–DOLNOPLUK
N–NATRYSK
PK–PION KANALIZACYJNY
KS1,2,3–KRATKA ŚCIEKOWA
R–REWIZJA

ABT S.J.

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT"

Badora i Spółka S.J.

42-200 Częstochowa, ul. Bór 143/157

tel/fax: 034 365-74-66 e-mail: abt@abt.pl

ZADANIE:

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA - PRZYŁĄCZE WODY WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WOD-KAN I WENTYLACJĄ

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSC. KAROLINA GMINA RĘDZINY

STADIUM DOKUMENTACJI

P.B.

ZLECENIODAWCA:

URZĄD GMINY RĘDZINY
42-242 Rędziny ul. Wolności 87

NAZWA RYSUNKU:

RZUT POZIOMY BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO - WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

SKALA

1 : 50

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Iwona FEDEROWICZ

NR UPRAWNIEN

UAM/83861/135/88

PODPIS

DATA

01.2005

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Teresa SYC

01.2005

OPRACOWAŁ:

inż. Jerzy WIĘCKOWSKI

182/2001

01.2005

I-6