


RZUT POZIOMY BUDYNKU  
TECHNOLOGICZNEGO  
INSTALACJA WODY  
1 : 50

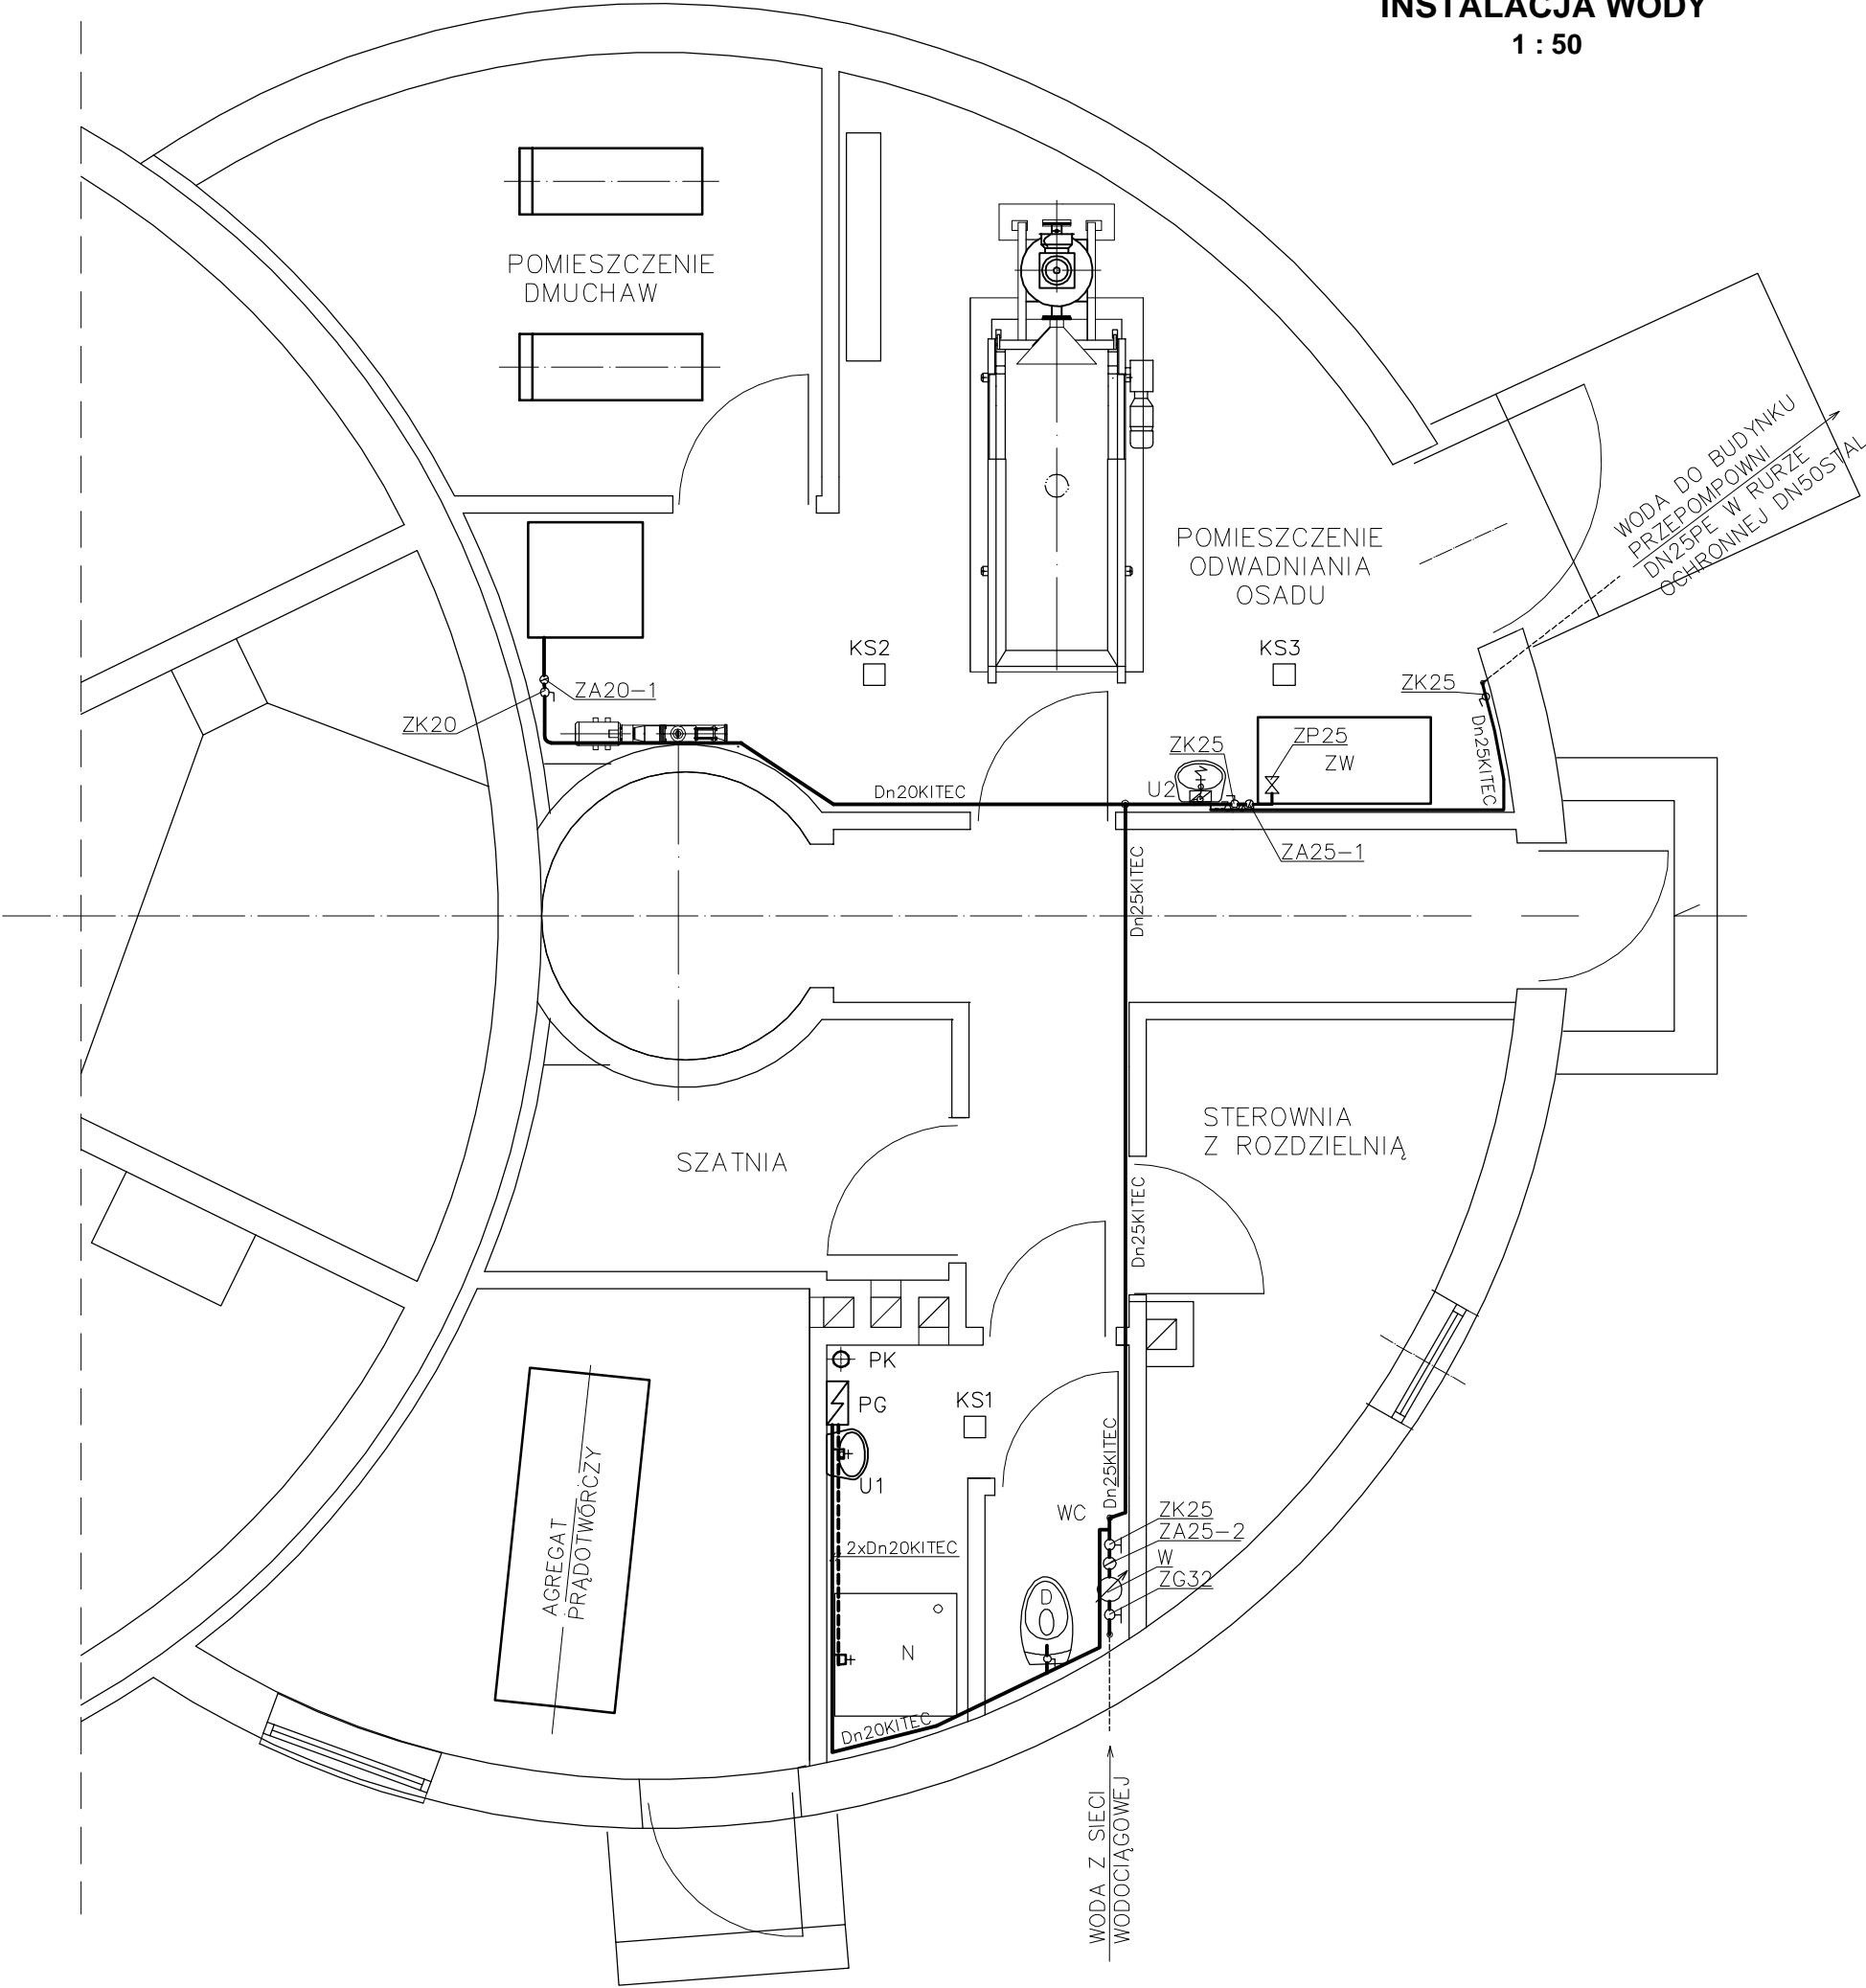

LEGENDA:  
W-WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY Dn20  
ZK25-ZAWÓR KULOWY DN25  
ZG32-ZAWÓR GRZYBKOWY DN32  
ZZ25-ZAWÓR ZWROTNY DN25  
ZA25-1-ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA DN25  
ZA20-1-ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA DN20  
ZA25-2-ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA DN25  
ZP25-ZAWÓR PŁYWAKOWY DN25  
PG-POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY V=40l  
Z GRZAŁKĄ O MOCY N=3,5kW I WYŁĄCZNIKIEM  
TEMPERATURY  
U1,2-UMYWALKA  
D-DOLNOPŁUK  
N-NATRYSK  
PK-PION KANALIZACYJNY  
KS1,2,3-KRATKA ŚCIEKOWA

		Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT" Badora i Spółka S.J. 42-200 Częstochowa, ul. Bór 143/157 tel/fax: 034 365-74-66 e-mail: abt@abt.pl		
ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA - PRZYŁĄCZE WODY WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WOD-KAN I WENTYLACJĄ				
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSC. KAROLINA GMINA RĘDZINY				STADIUM DOKUMENTACJI  P.B.
ZLECENIODAWCA: URZĄD GMINY RĘDZINY 42-242 Rędziny ul. Wolności 87				
NAZWA RYSUNKU: RZUT POZIOMY BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO - INSTALACJA WODY				SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA	I-4
mgr inż. Iwona FEDEROWICZ	UAM/83861/135/88		01.2005	
OPRACOWAŁ:				
mgr inż. Teresa SYC			01.2005	
OPRACOWAŁ:				
inż. Jerzy WIĘCKOWSKI	182/2001		01.2005	