



SCHEMAT WĘZŁÓW

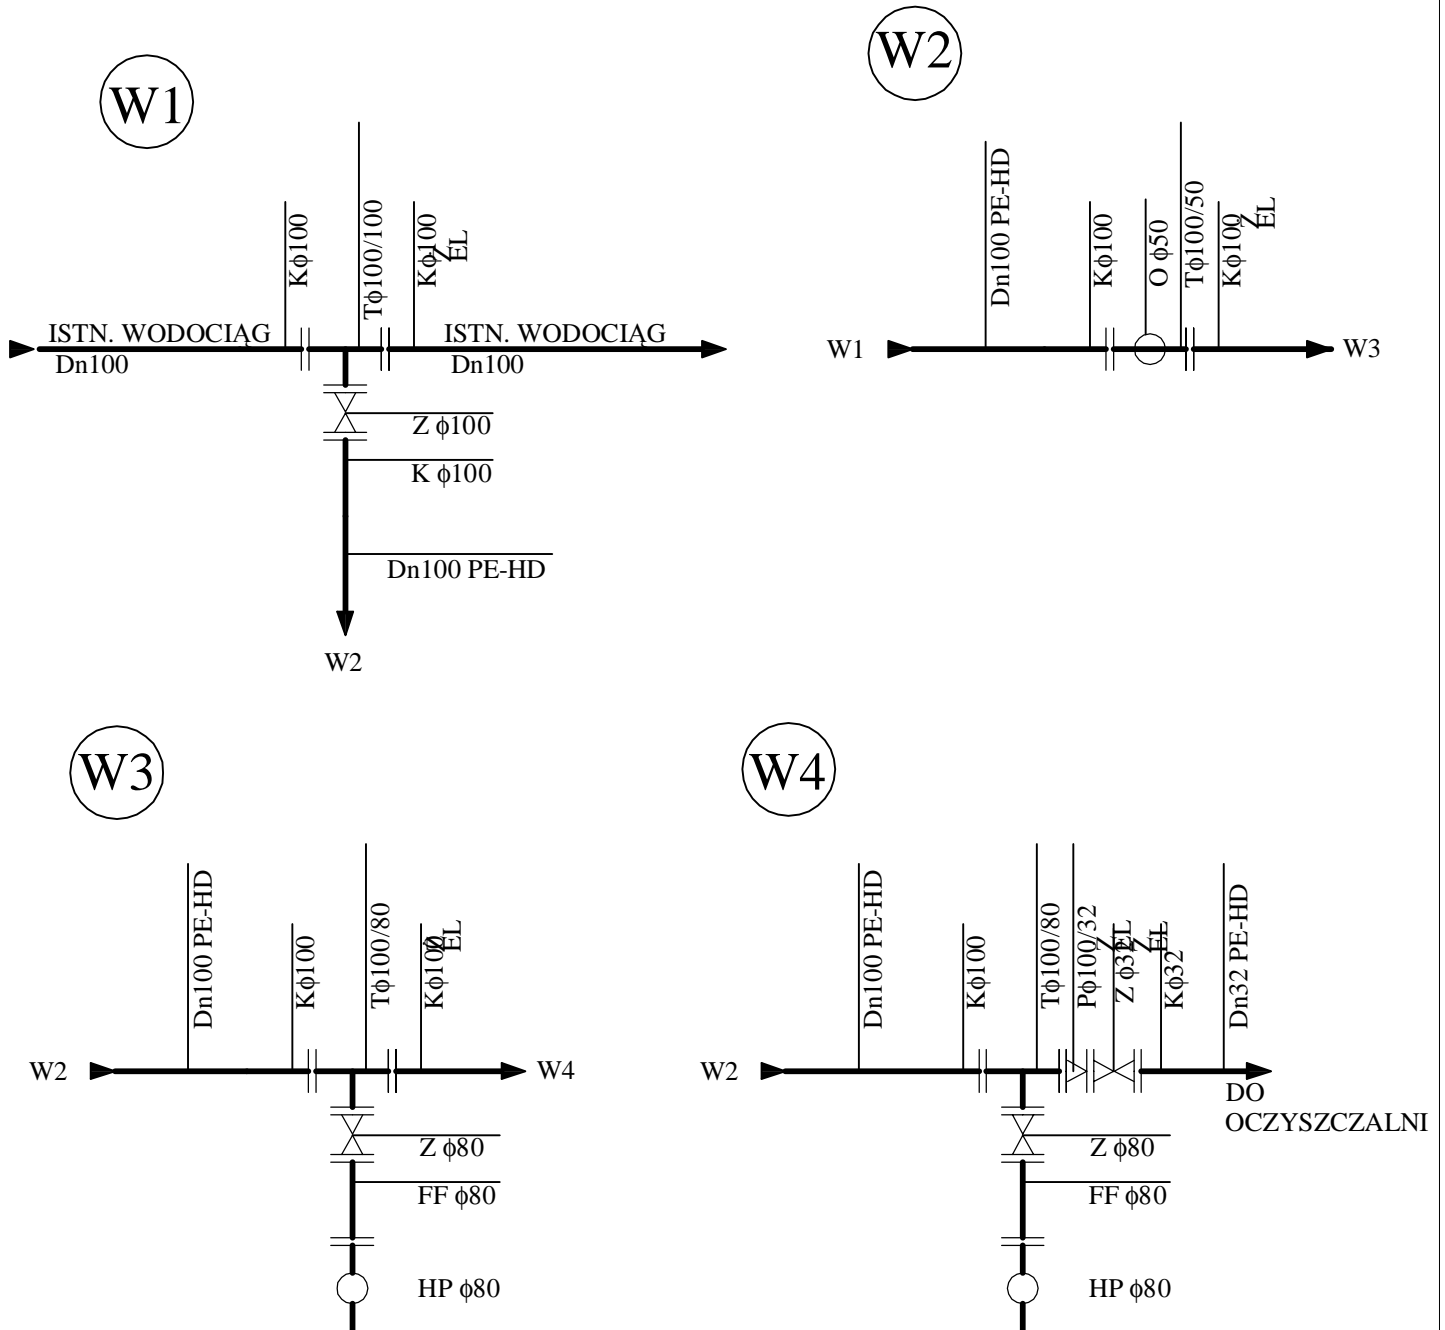

OZNACZENIA:

- K - KSZTAŁTKA KOŁNIERZOWA PE
- R - REDUKCJA KOŁNIERZOWA ŻELIWNA
- FF - KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY
- T - TRÓJNIK ŻELIWNY
- Z - ZASUWA ŻELIWNA KOŁNIERZOWA
- HP - HYDRANT PODZIEMNY DN80
- O - ODPOWIETRZNIK PODZIEMNY DN50

| | | | | |
|---|------------------|--------|---------|----------------------------------|
| <div></div> <div>Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT" Badora i Spółka S.J. 42-200 Częstochowa, ul. Bór 143/157 tel/fax: 034 365-74-66 e-mail abt@abt.pl</div> | | | | |
| ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA - PRZYŁĄCZE WODY WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WOD-KAN I WENTYLACJĄ | | | | |
| OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSC. KAROLINA GMINA RĘDZINY | | | | STADIUM DOKUMENTACJI P.B. |
| ZLECENIODAWCA: URZĄD GMINY RĘDZINY 42-242 Rędziny ul. Wolności 87 | | | | |
| NAZWA RYSUNKU: SCHEMATY WĘZŁÓW | | | | SKALA ----- |
| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA | NR RYSUNKU |
| mgr inż. Iwona FEDEROWICZ | UAM/83861/135/88 | | 01.2005 | I-10 |
| OPRACOWAŁ: | | | | |
| mgr inż. Teresa SYC | | | 01.2005 | |
| OPRACOWAŁ: | | | | |
| inż. Jerzy WIĘCKOWSKI | 182/2001 | | 01.2005 | |