



RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH

skala 1:50

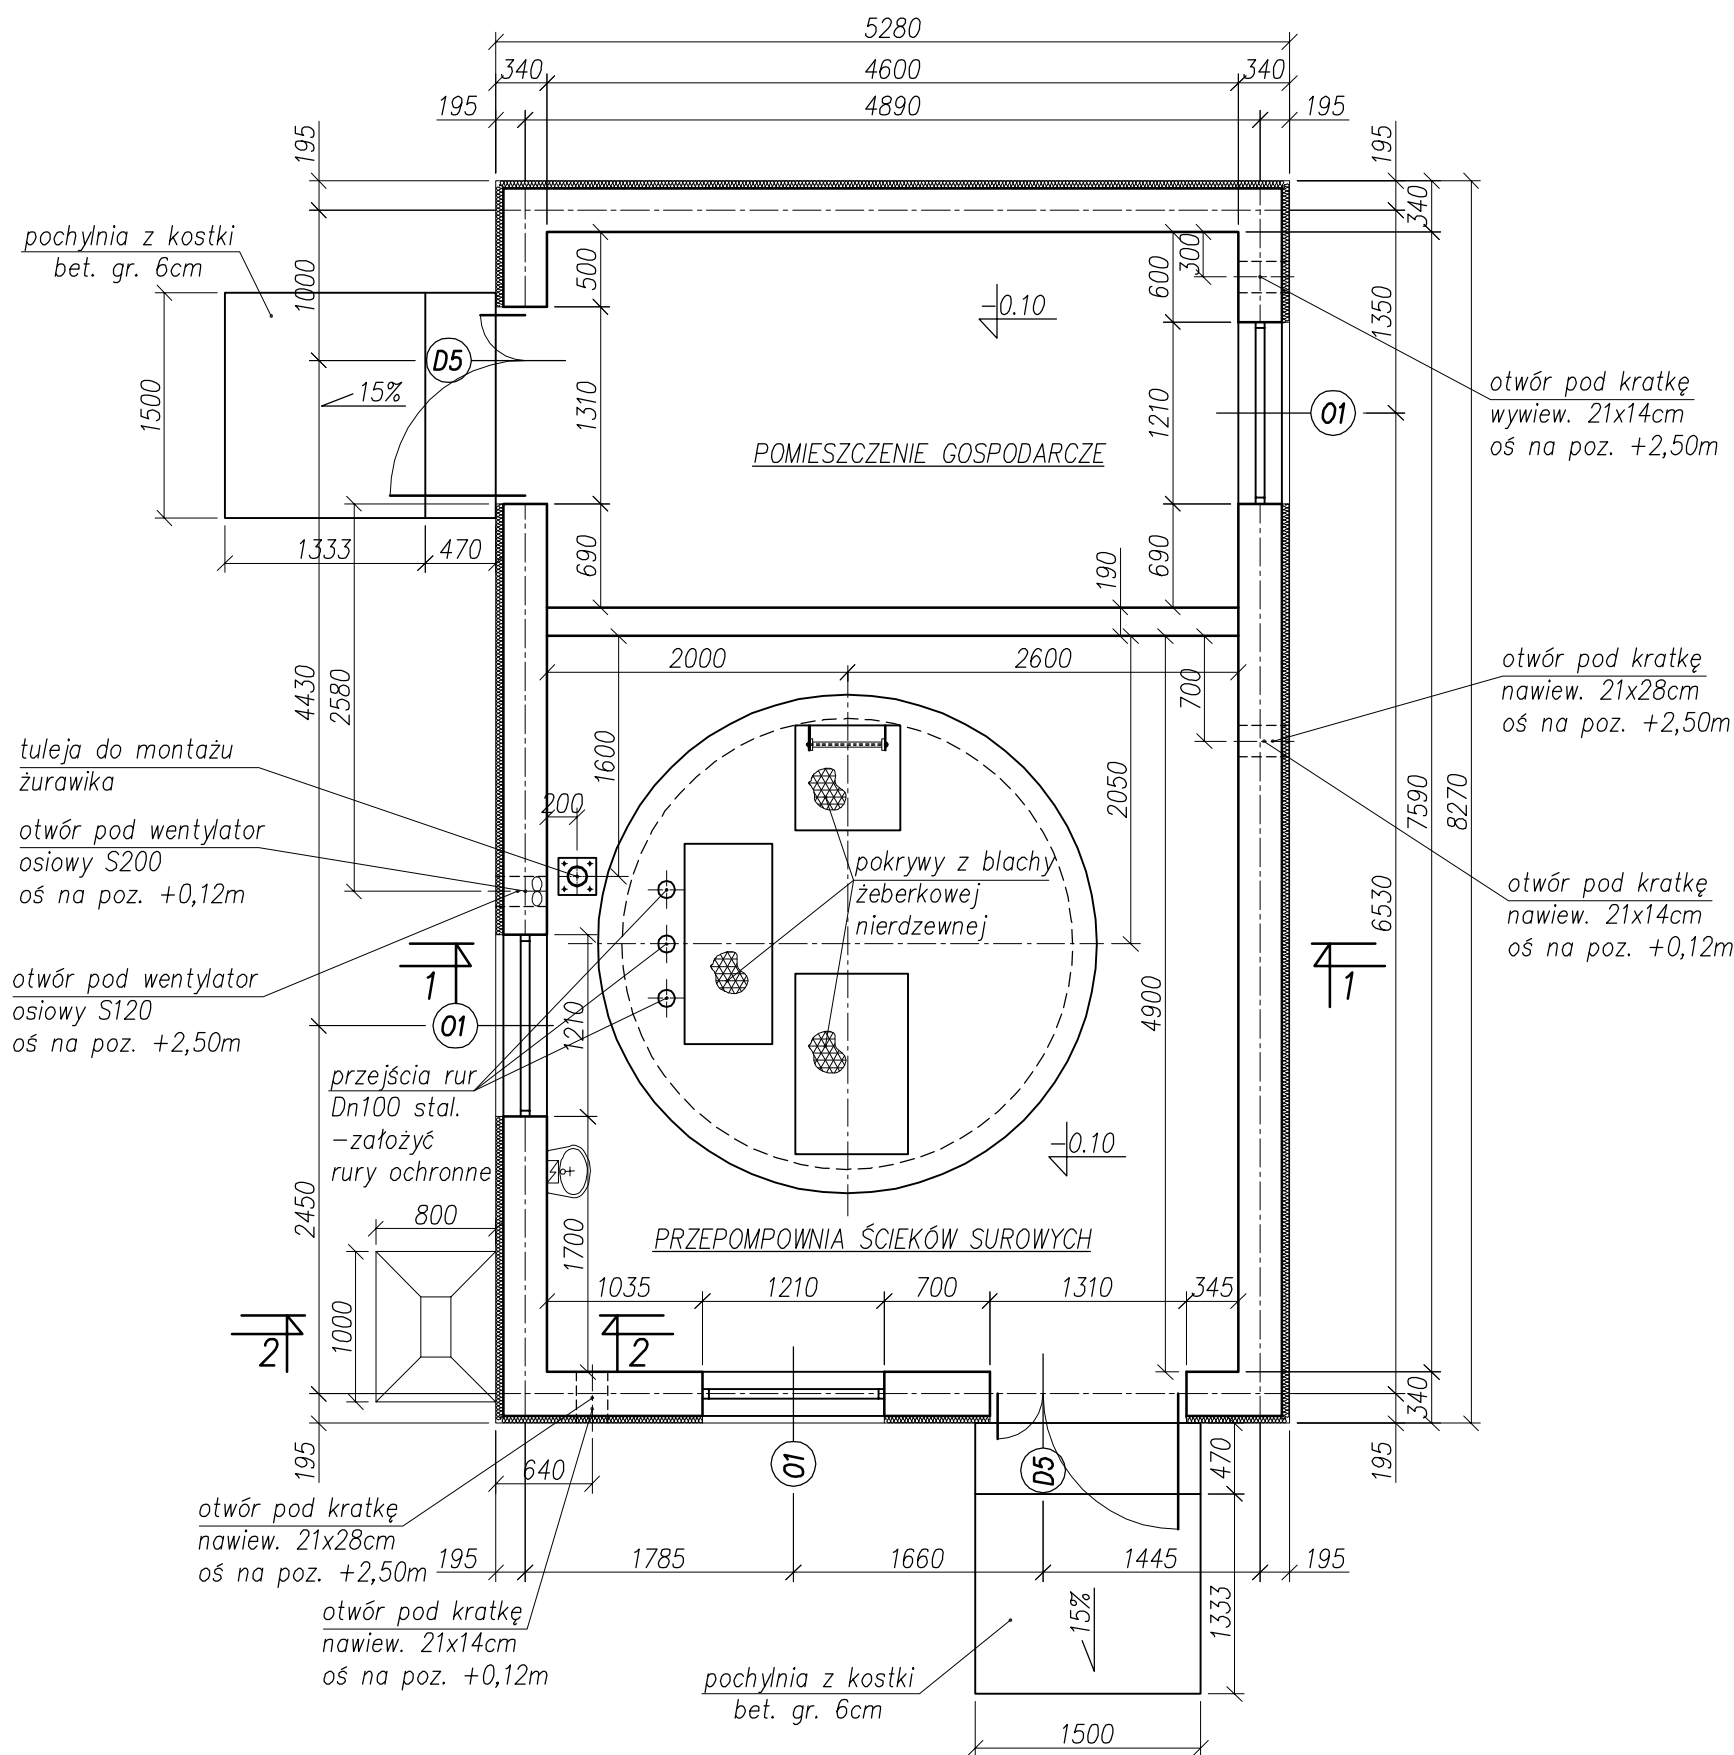

TULEJA DO MONTAŻU ŻURAWIKA

skala 1:50

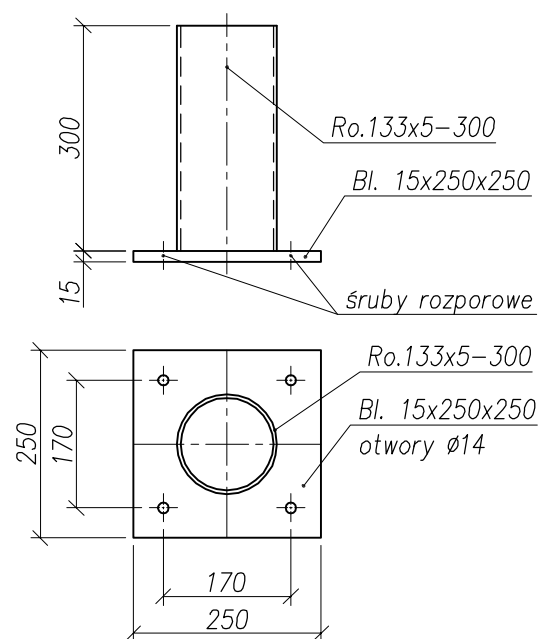

- UWAGI:
- Otwory pod wentylację przepompowni porównać z projektem technologicznym.
 - Tuleję do montażu żurawika wykonać ze stali St3SX, ocynkować. Kotwić do posadzki za pomocą śrub rozporowych. Rozmiar tulei dobrano wstępnie, jej wielkość ustalić ostatecznie po wybraniu żurawika.

<div><div><div>ABT S.J.</div><div>Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT"</div><div>Badora i Spółka S.J.</div><div>42-200 Częstochowa, ul. Bór 143/157</div><div>tel/fax: 034 365-74-66 e-mail abt@abt.pl</div></div></div>				
ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA - CZĘŚĆ BUDOWLANA				
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSC. KAROLINA GMINA RĘDZINY				STADIUM DOKUMENTACJI
ZLECENIODAWCA: URZĄD GMINY RĘDZINY 42-242 Rędziny ul. Wolności 87				P.B.
NAZWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH				SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	B-12
inż. Cezary MARKOWSKI	UAN-VIII-7342/262/93		01.2004	
OPRACOWAŁ:			01.2004	
mgr inż. Małgorzata SOBOCIŃSKA-SZAFRAN			01.2004	
SPRAWDZIŁ:			01.2004	
inż. Eugeniusz DUDEK	GT-III-83861/16/77		01.2004	