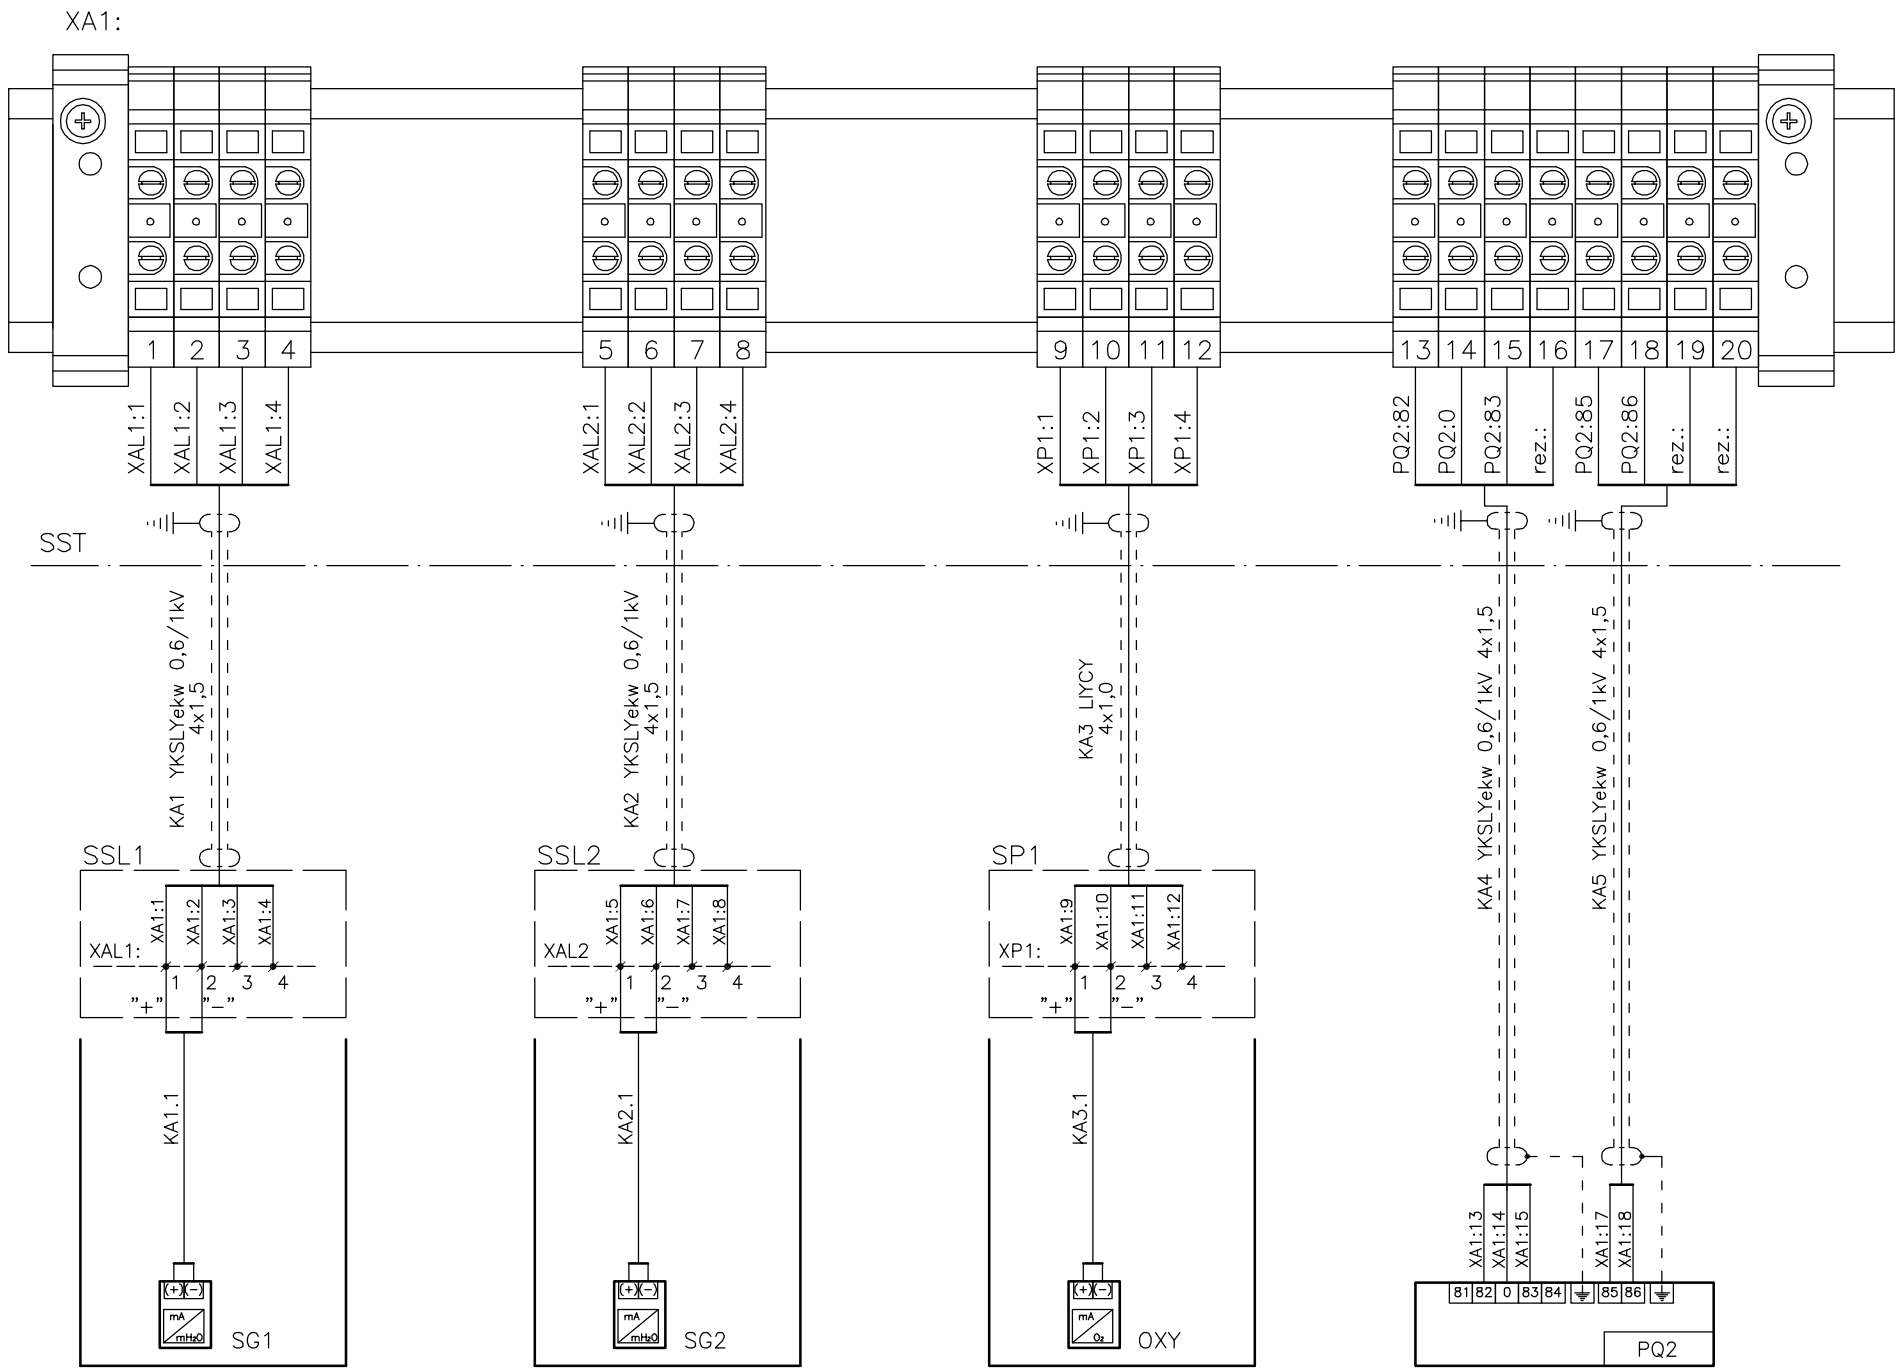

Przepompownia ścieków	Zbiornik uśredniający	Reaktor biologiczny	Studzienka pomiarowa	Lokalizacja w układzie technologicznym
SG1	SG2	OXY	PQ2	Oznaczenie na schemacie technologicznym
Hydrostatyczna sonda głębokości /0...10mH₂O/L=12m	Hydrostatyczna sonda głębokości /0...10mH₂O/L=10m	Tlenomierz OXY sygnał 4–20mA	Przepływomierz elektromagnetyczny Przetwornik z czujnikiem Dn 100	Nazwa urządzenia

ABT S.J.
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji
"ABT" Badora i Spółka sp.j.
42–200 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 0/.../34 365–93–61 e–mail abt@abt.pl

ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OCZYSZCZALNA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA W GMINIA RĘDZINY

INWESTOR: GMINA RĘDZINY
42–242 Rędziny ul. Wolności 87

STADIUM DOKUMNETACJI: P.B–W.

SKALA: */*

NAZWA RYS.: SCHEMAT PODŁĄCZEŃ KABLI I PRZEWODÓW POMIAROWYCH DO LISTWY ZACISKOWEJ XA1 – ROZDZIELNICA SST

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2005	E–20
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Jabłoński	371/01		01.2005	