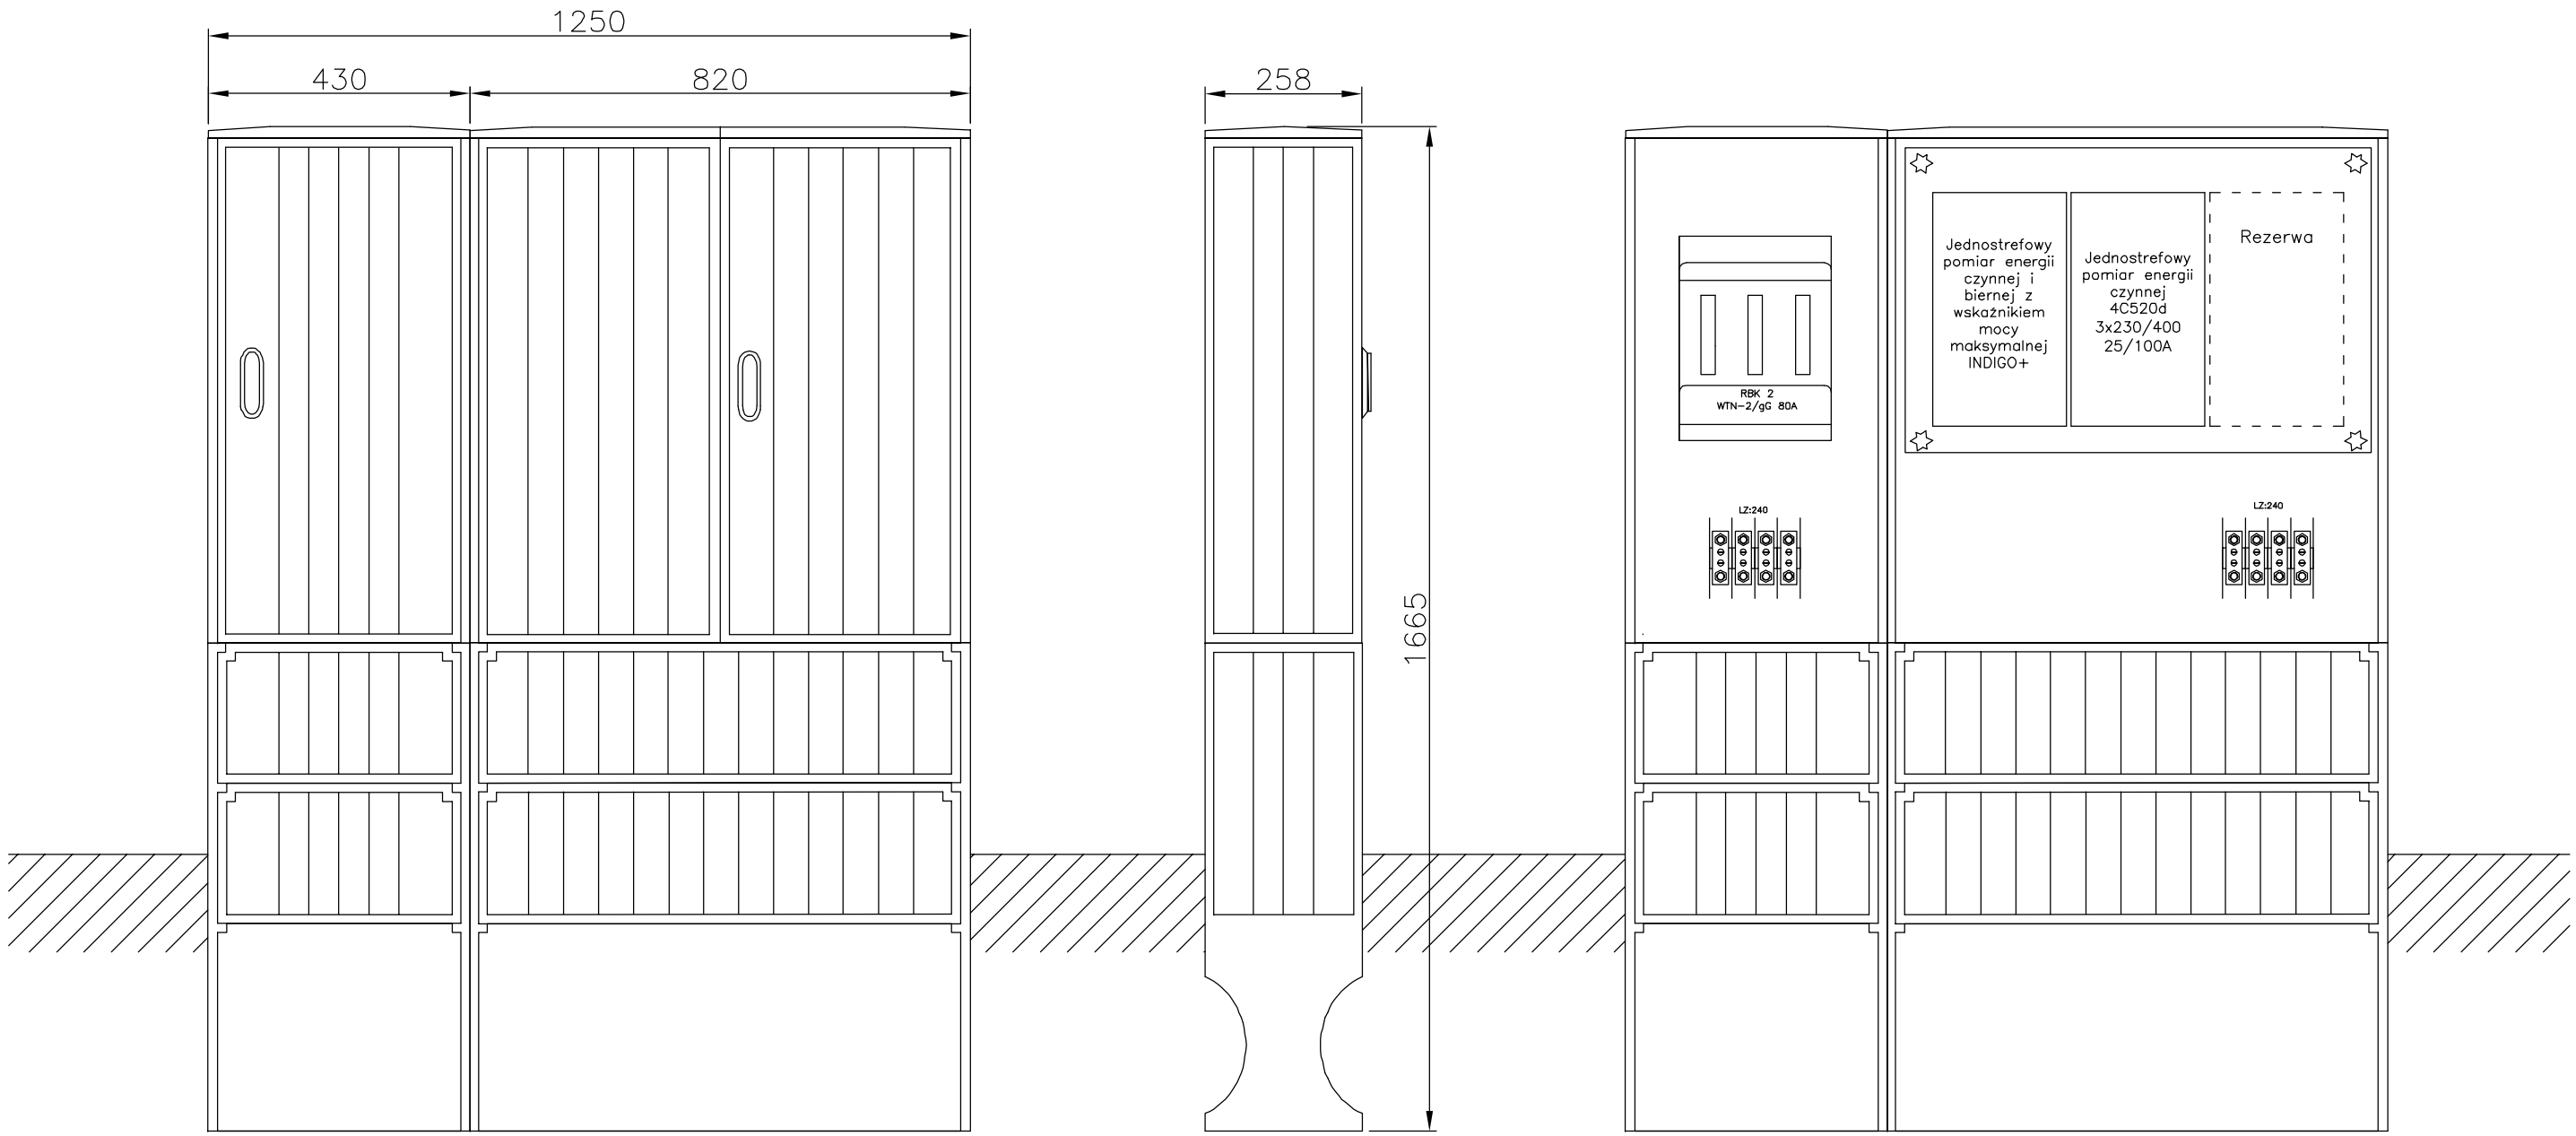

UKŁAD SIECI TN–C–S

OCHRONA DODATKOWA: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
II KLASA IZOLACJI ZESTAWU ZZP

UWAGA:
1.Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o nr RE–4–WA–0675/04 liczniki energii elektrycznej zostaną dostarczone i zainstalowane przez ENION S.A. Oddział Częstochowa i pozostają jego własnością.
2. Zestaw złączowo–pomiarowy ZZP należy zamontować przed ogrodzeniem posesji w odległości 4,0m od stacji transformatorowej S–151, zgodnie z planem przedstawionym na rys. E–01,
3. W złączu należy wykonać zacisk uziemiający dla brygad eksploatacyjno–remontowych ENION S.A.,
4. W złączu należy zamontować zamki MASTER zgodnie z wymogami Rejonu Energetycznego Częstochowa Teren.

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji
"ABT" Badora i Spółka sp.j.
42–200 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 0/.../34 365–93–61 e–mail abt@abt.pl

ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA – PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE

OBIEKT: OCZYSZCZALNA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA W GMINIA RĘDZINY

INWESTOR: GMINA RĘDZINY
42–242 Rędziny ul. Wolności 87

NAZWA RYS.: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA ZESTAWU ZŁĄCZOWO–POMIAROWEGO

STADIUM DOKUMNETACJI: P.B–W.

SKALA: */*

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2005	E–04
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Jabłoński	371/01		01.2005	