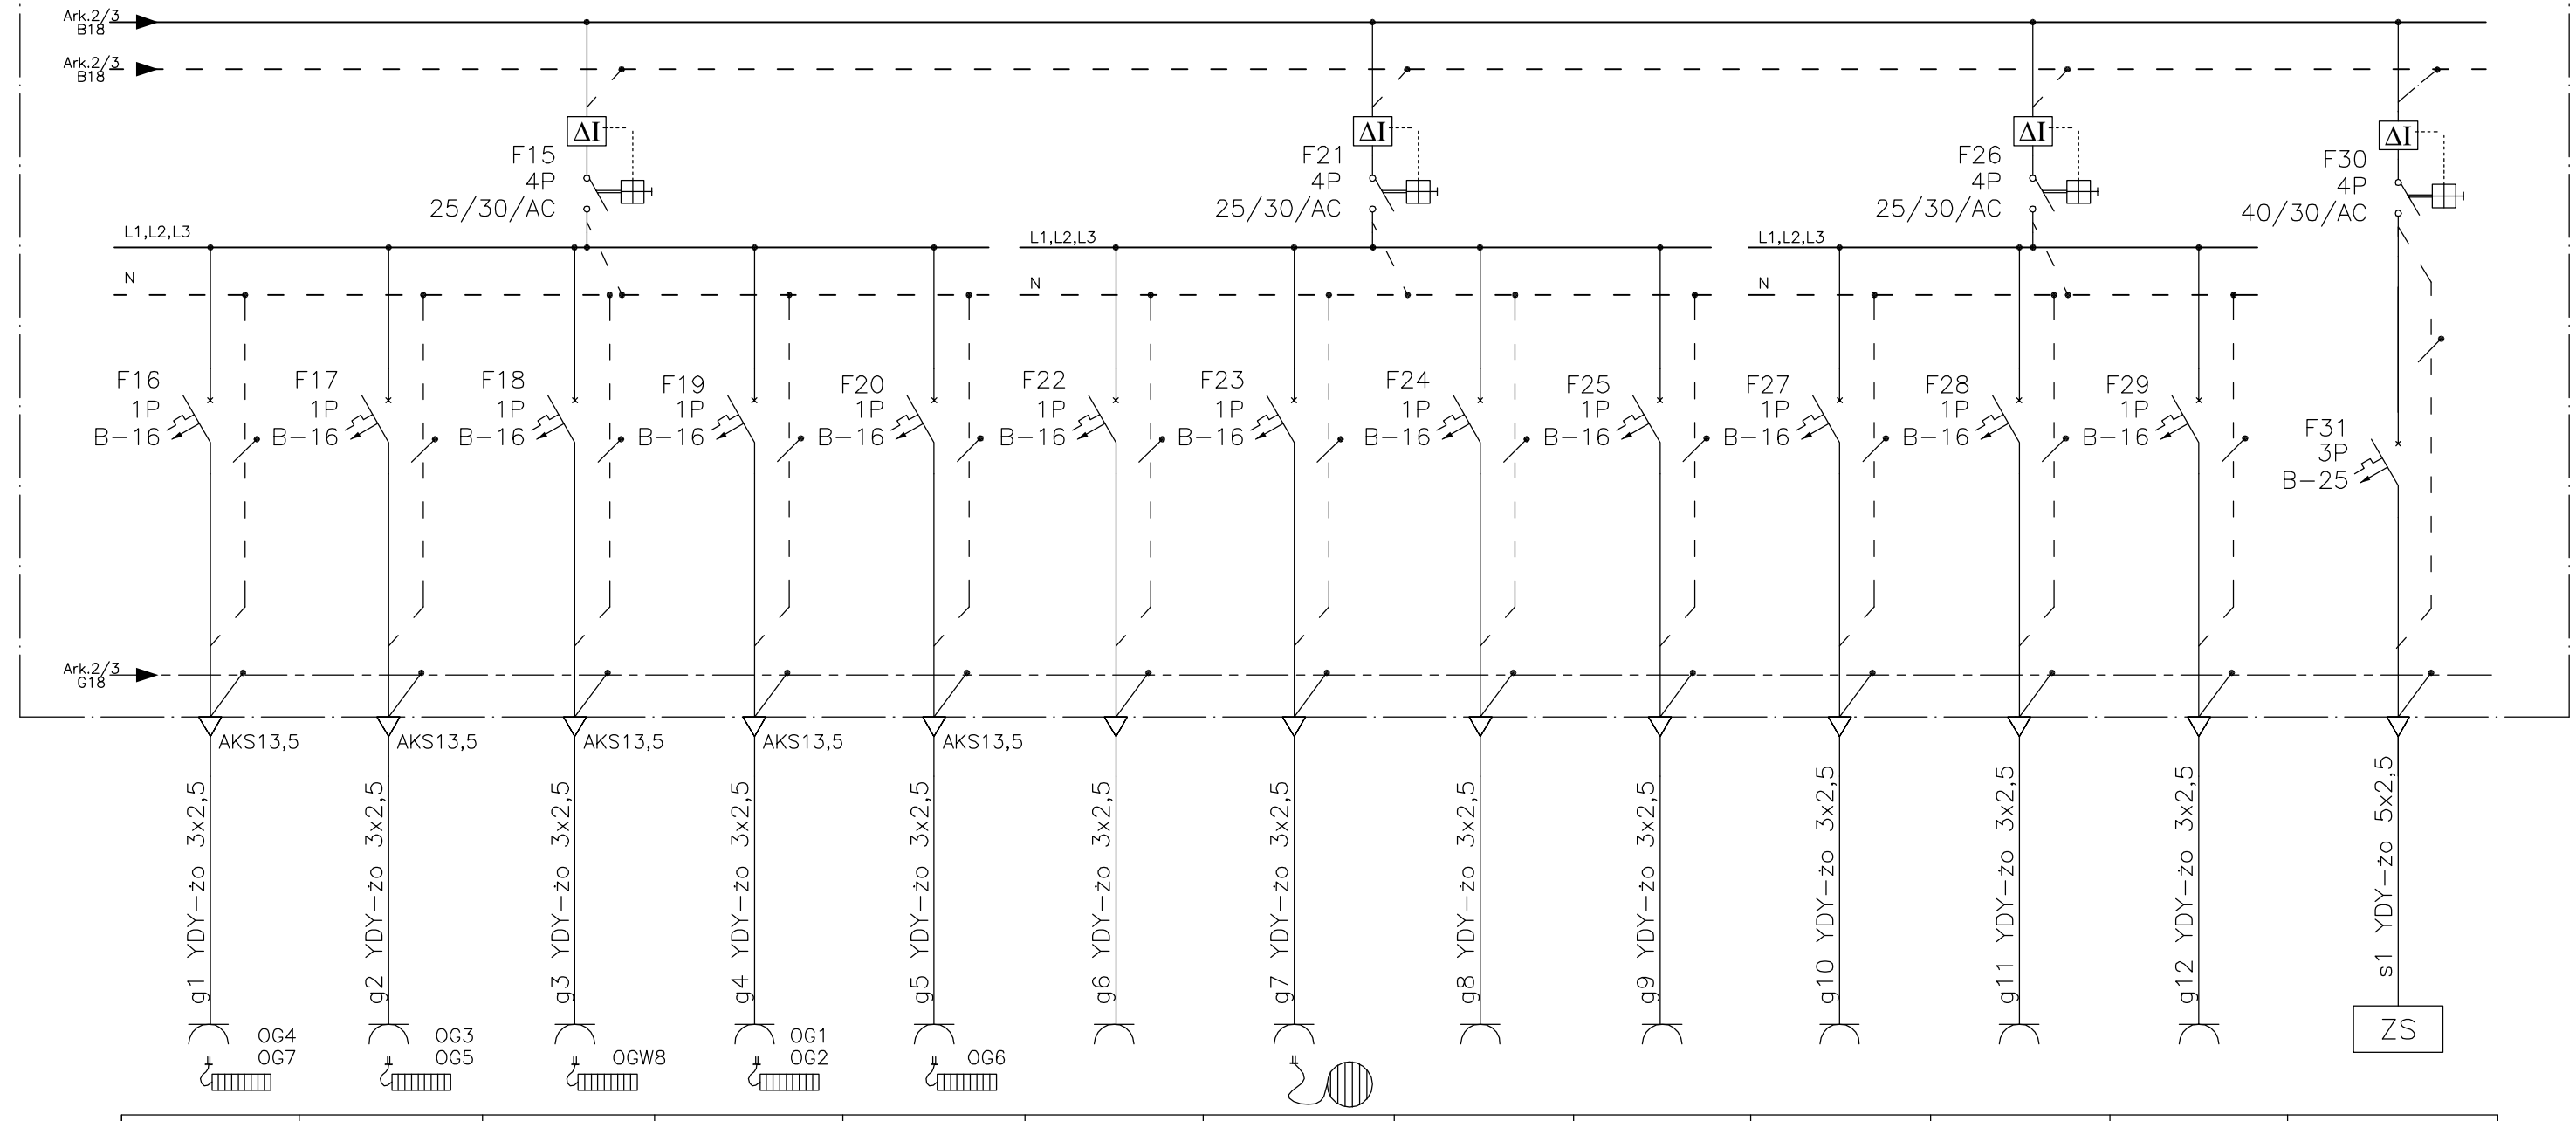

Gniazda 230V; 16A dla ogrzewaczy wnętrzowych Pi=2,5kW	Gniazda 230V; 16A dla ogrzewaczy wnętrzowych Pi=3,0kW	Gniazdo 230V; 16A dla ogrzewacza wnętrzowego Pi=1,0kW	Gniazda 230V; 16A dla ogrzewaczy wnętrzowych Pi=3,0kW	Gniazdo 230V; 16A dla ogrzewacza wnętrzowego Pi=1,0kW	Gniazda 230V 16A ogólnego użytku p0.4,p0.7 Pi=1,2kW	Podgrzewacz wody p0.6 Pn=3,5kW	Gniazdo 230V 16A ogólnego użytku p0.6 Pi=1,0kW	Gniazda 230V 16A ogólnego użytku p0.5 Pi=0,6kW	Gniazdo 230V 16A ogólnego użytku p0.1 Pi=0,5kW	Gniazdo 230V 16A ogólnego użytku p0.2 Pi=0,5kW	Gniazda 230V 16A ogólnego użytku p0.2 Pi=1,0kW	Zestaw gniazd 400V i 230V Pn=4,0kW

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA DODATKOWA SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji
"ABT" Badora i Spółka sp.j.
42-200 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 0/.../34 365-93-61 e-mail abt@abt.pl

ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OCZYSZCZALNA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA W GMINIA RĘDZINY

INWESTOR: GMINA RĘDZINY
42-242 Rędziny ul. Wolności 87

STADIUM DOKUMNETACJI: P.B-W.

SKALA: */*

NAZWA RYS.: SCHEMAT IDEOWY UKŁADU ZASILANIA – ROZDZIELNICA RG

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2005	E-16 Ark. 3/3
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Jabłoński	371/01		01.2005	