RZUT POZIOMY BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO I REAKTORA BIOLOGICZNEGO

SKALA 1 : 50

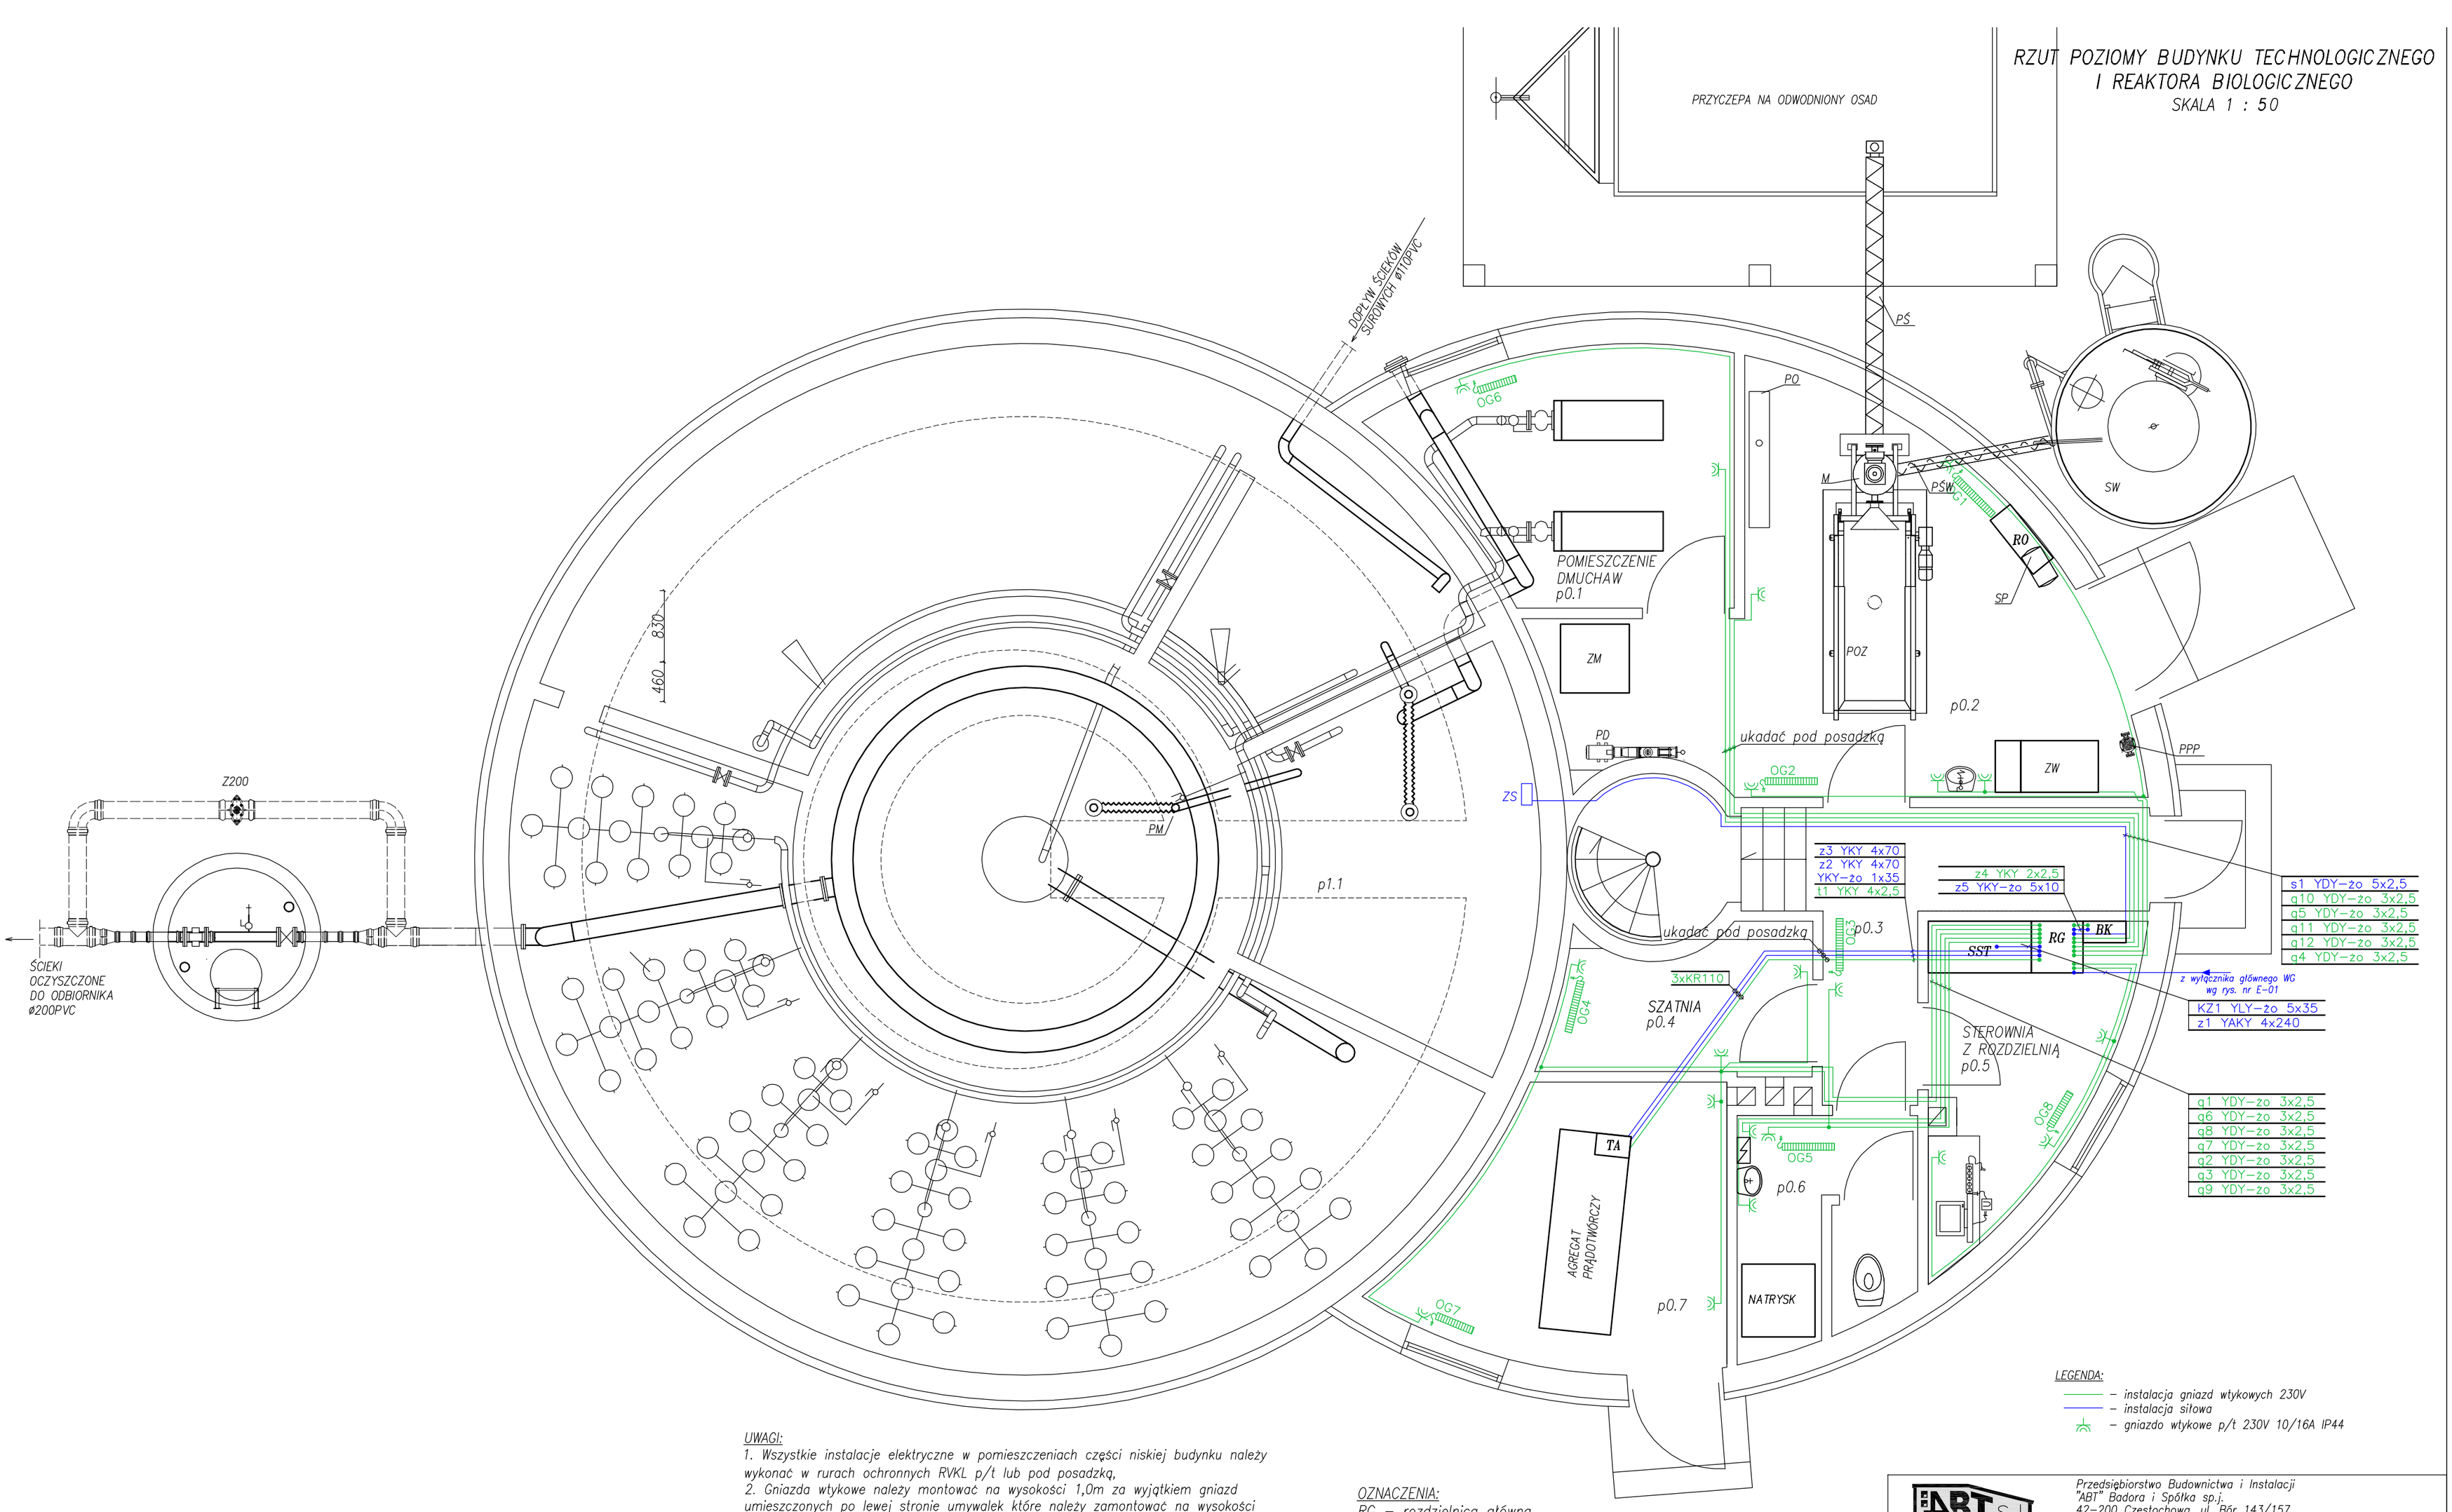

UWAGI:

1. *Wszystkie instalacje elektryczne w pomieszczeniach części niskiej budynku należy wykonać w rurach ochronnych RVKL p/t lub pod posadzką,*
2. *Gniazda wtykowe należy montować na wysokości 1,0m za wyjątkiem gniazd umieszczonych po lewej stronie umywalek które należy zamontować na wysokości 1,2m oraz gniazd dedykowanych dla konwektorów wnętrzowych,*
3. *Gniazdo dla podgrzewacza wody należy zamontować na wysokości 1,8m,*
4. *W pomieszczeniach wilgotnych należy montować osprzęt bryzgoszczelny,*
5. *Rozdzielnice RG i SST oraz baterię kondensatorów należy usadowić na kanale kablowym wykonanym wg projektu konstrukcyjnego,*
6. *Instalacje gniazd wtykowych należy wykonac przewodami typu YDY–żo 3x2,5 w rurach ochronnych p/t,*
7. *W pomieszczeniu reaktora biologicznego należy zamontować zestaw gniazd wtykowych ozn. ZS.*

OZNACZENIA:

RG – rozdzielnica główna,
RO – rozdzielnica odwadniarki osadu i linii higienizacji dostarczana w komplecie wraz z urządzeniami,
SST – rozdzielnica zasilająco–sterownicza układu technologicznego,
BK – bateria kondensatorów,
TA – tablica agregatu prądotwórczego z układem automatyki SZR dostarczana wraz z agregatem prądotwórczym,
ZS – zestaw gniazd IP65, gniazdo siłowe 32A 400V szt. 1 oraz gniazda 230V 10/16A szt. 2,
OG1–OG5 – konwektor wnętrzowy Pn=1500W, 230V IP44,
OG6–OG8 – konwektor wnętrzowy Pn=1000W, 230V IP44,

LEGENDA:

– *instalacja gniazd wtykowych 230V*
– *instalacja siłowa*
– *gniazdo wtykowe p/t 230V 10/16A IP44*

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT" Badora i Spółka sp.j.
42–200 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 0/.../34 365–93–61 e–mail abt@abt.pl

ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OCZYSZCZALNA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA W GMINIE RĘDZINY

STADIUM DOKUMENTACJI: P.B–W.

INWESTOR: GMINA RĘDZINY
42–242 Rędziny ul. Wolności 87

SKALA: 1:50

NAZWA RYS.: PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY W BUDYNKU OCZYSZCZALNI

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2005	E–05
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Jabłoński	371/01		01.2005	