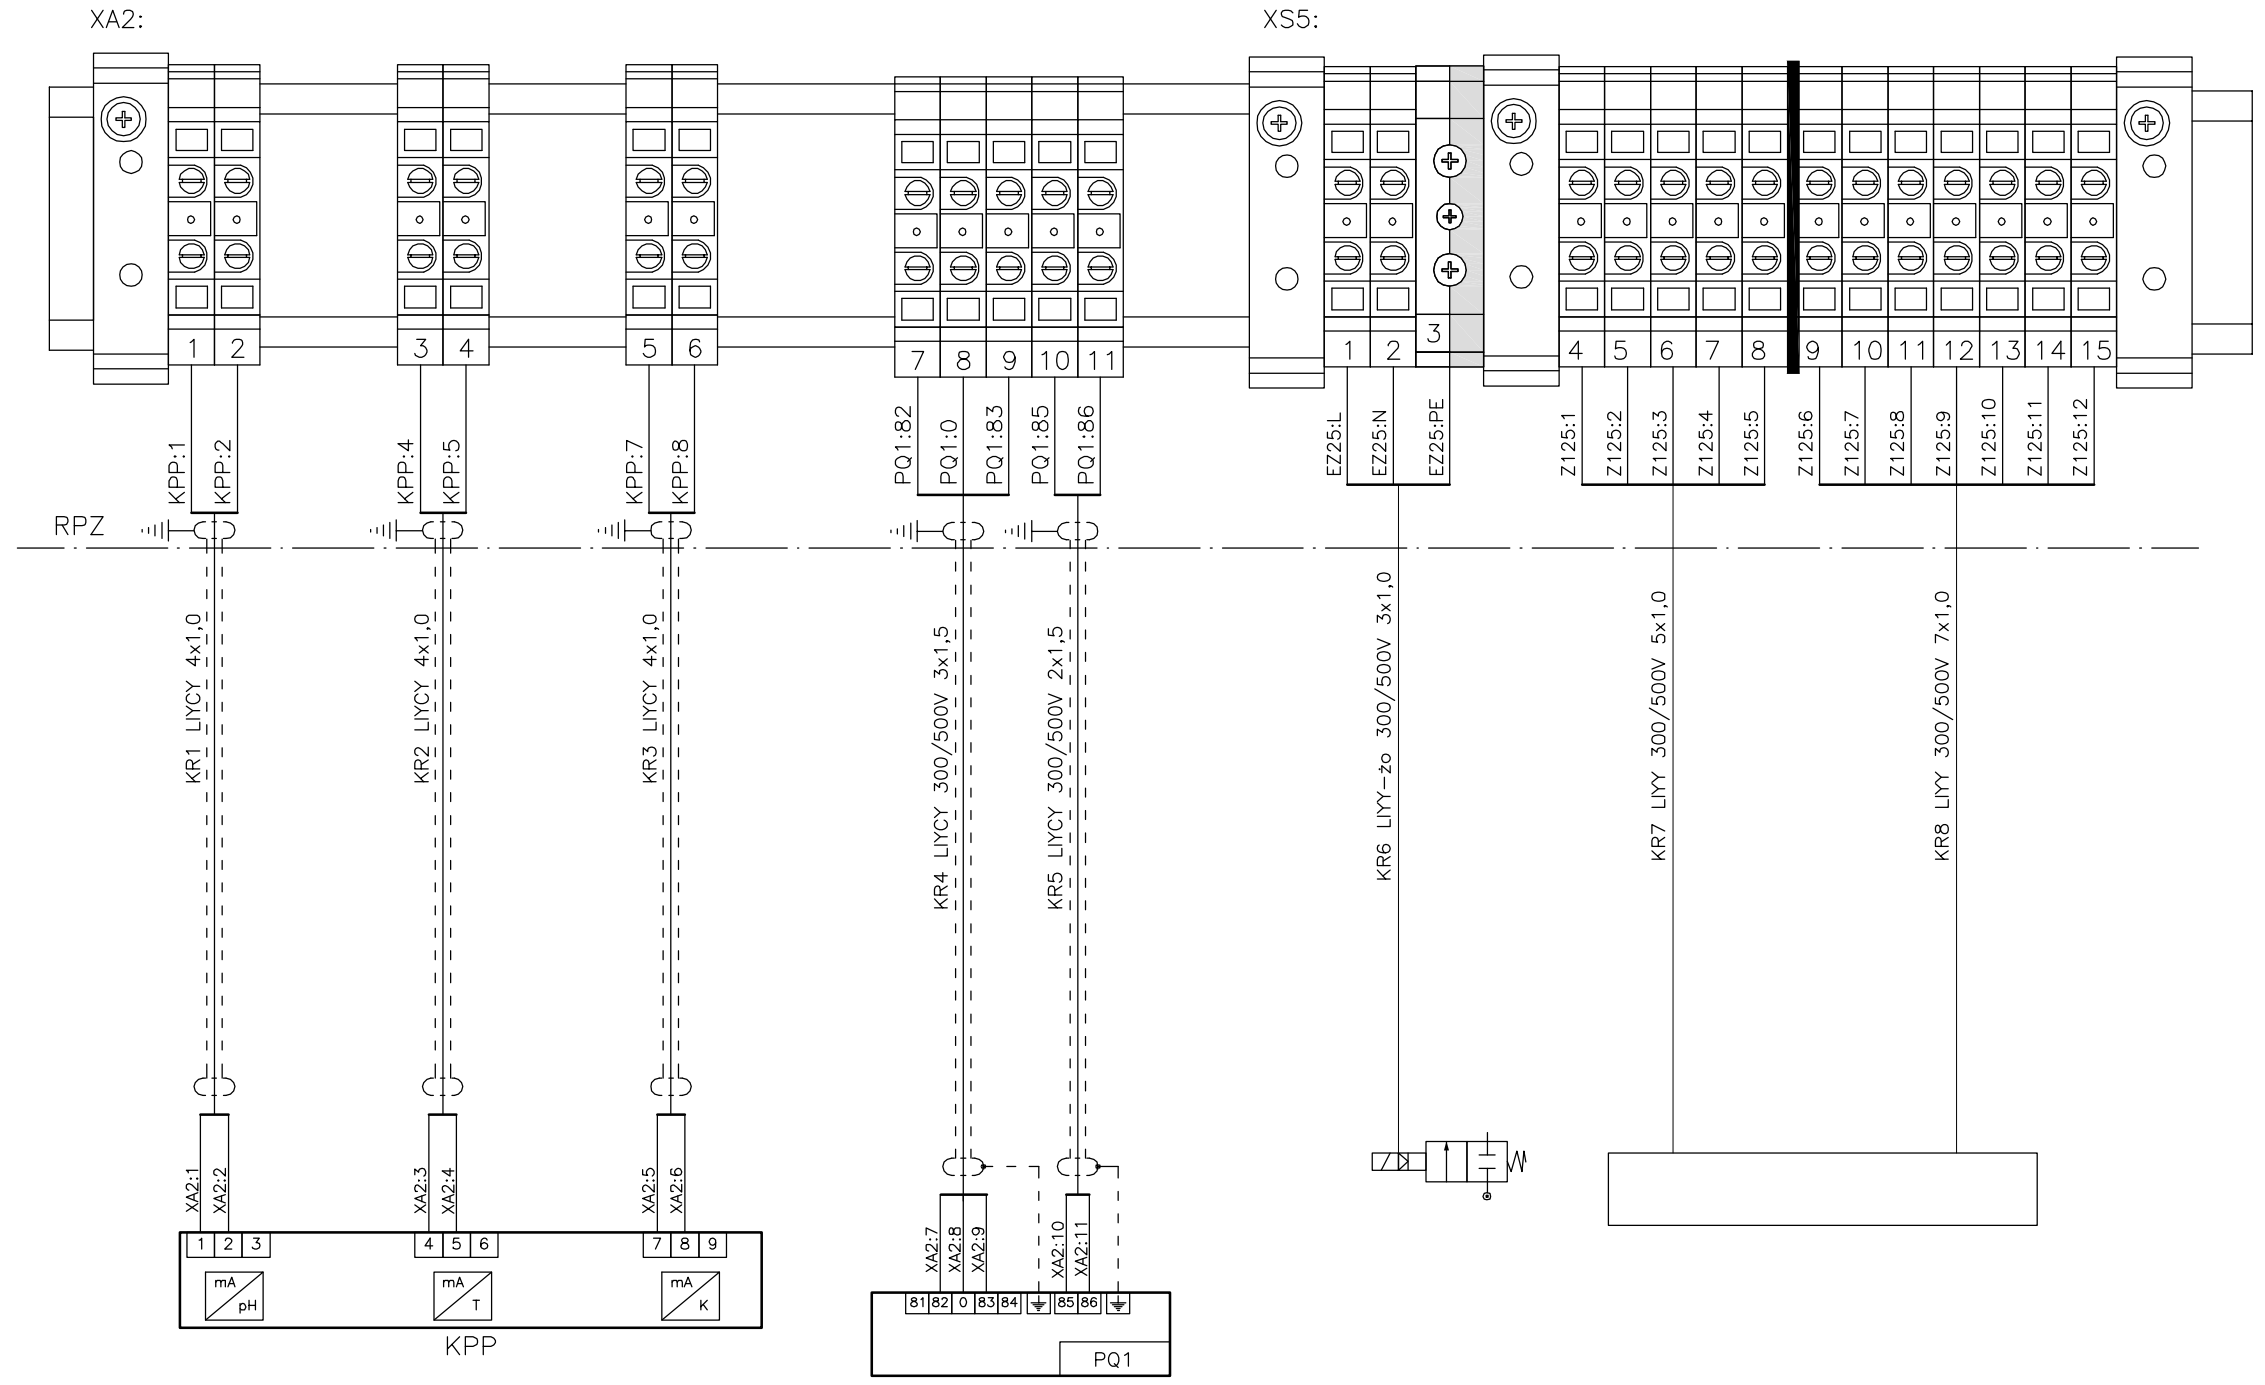

Budynek przepompowni ścieków			Rurociąg spustowy ścieków dowożonych	POM. PRZEPOMPOWNI	POM. PRZEPOMPOWNI	Lokalizacja w układzie technologicznym
KPP			PQ1	EZ25(NC)	Z125(NC)	Oznaczenie na schemacie technologicznym
Pomiar PH sygnał 4–20mA	Pomiar temperatury sygnał 4–20mA	Pomiar przewodności sygnał 4–20mA	Przepływomierz elektromagnetyczny Przetwornik z czujnikiem Dn 125	Zawór 2/2 drożny (NC) z cewką 10W a.c. 24V, 50Hz, z zamontowaną wtyczką IP65	SPO Skrzynka zasilająco–sterownicza zasuwy nożowej Dn125	Nazwa urządzenia

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji
"ABT" Badora i Spółka sp.j.
42–200 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 0/.../34 365–93–61 e–mail abt@abt.pl

ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OCZYSZCZALNA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA W GMINIA RĘDZINY

INWESTOR: GMINA RĘDZINY
42–242 Rędziny ul. Wolności 87

NAZWA RYS.: SCHEMAT PODŁĄCZEŃ PRZEWODÓW POMIAROWYCH I STEROWNICZYCH DO LISTW ZACISKOWYCH XA2 i XS5 – ROZDZIELNICA RPZ

STADIUM DOKUMNETACJI: P.B–W.

SKALA: */*

NR RYSUNKU: E–25

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2005
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Jabłoński	371/01		01.2005