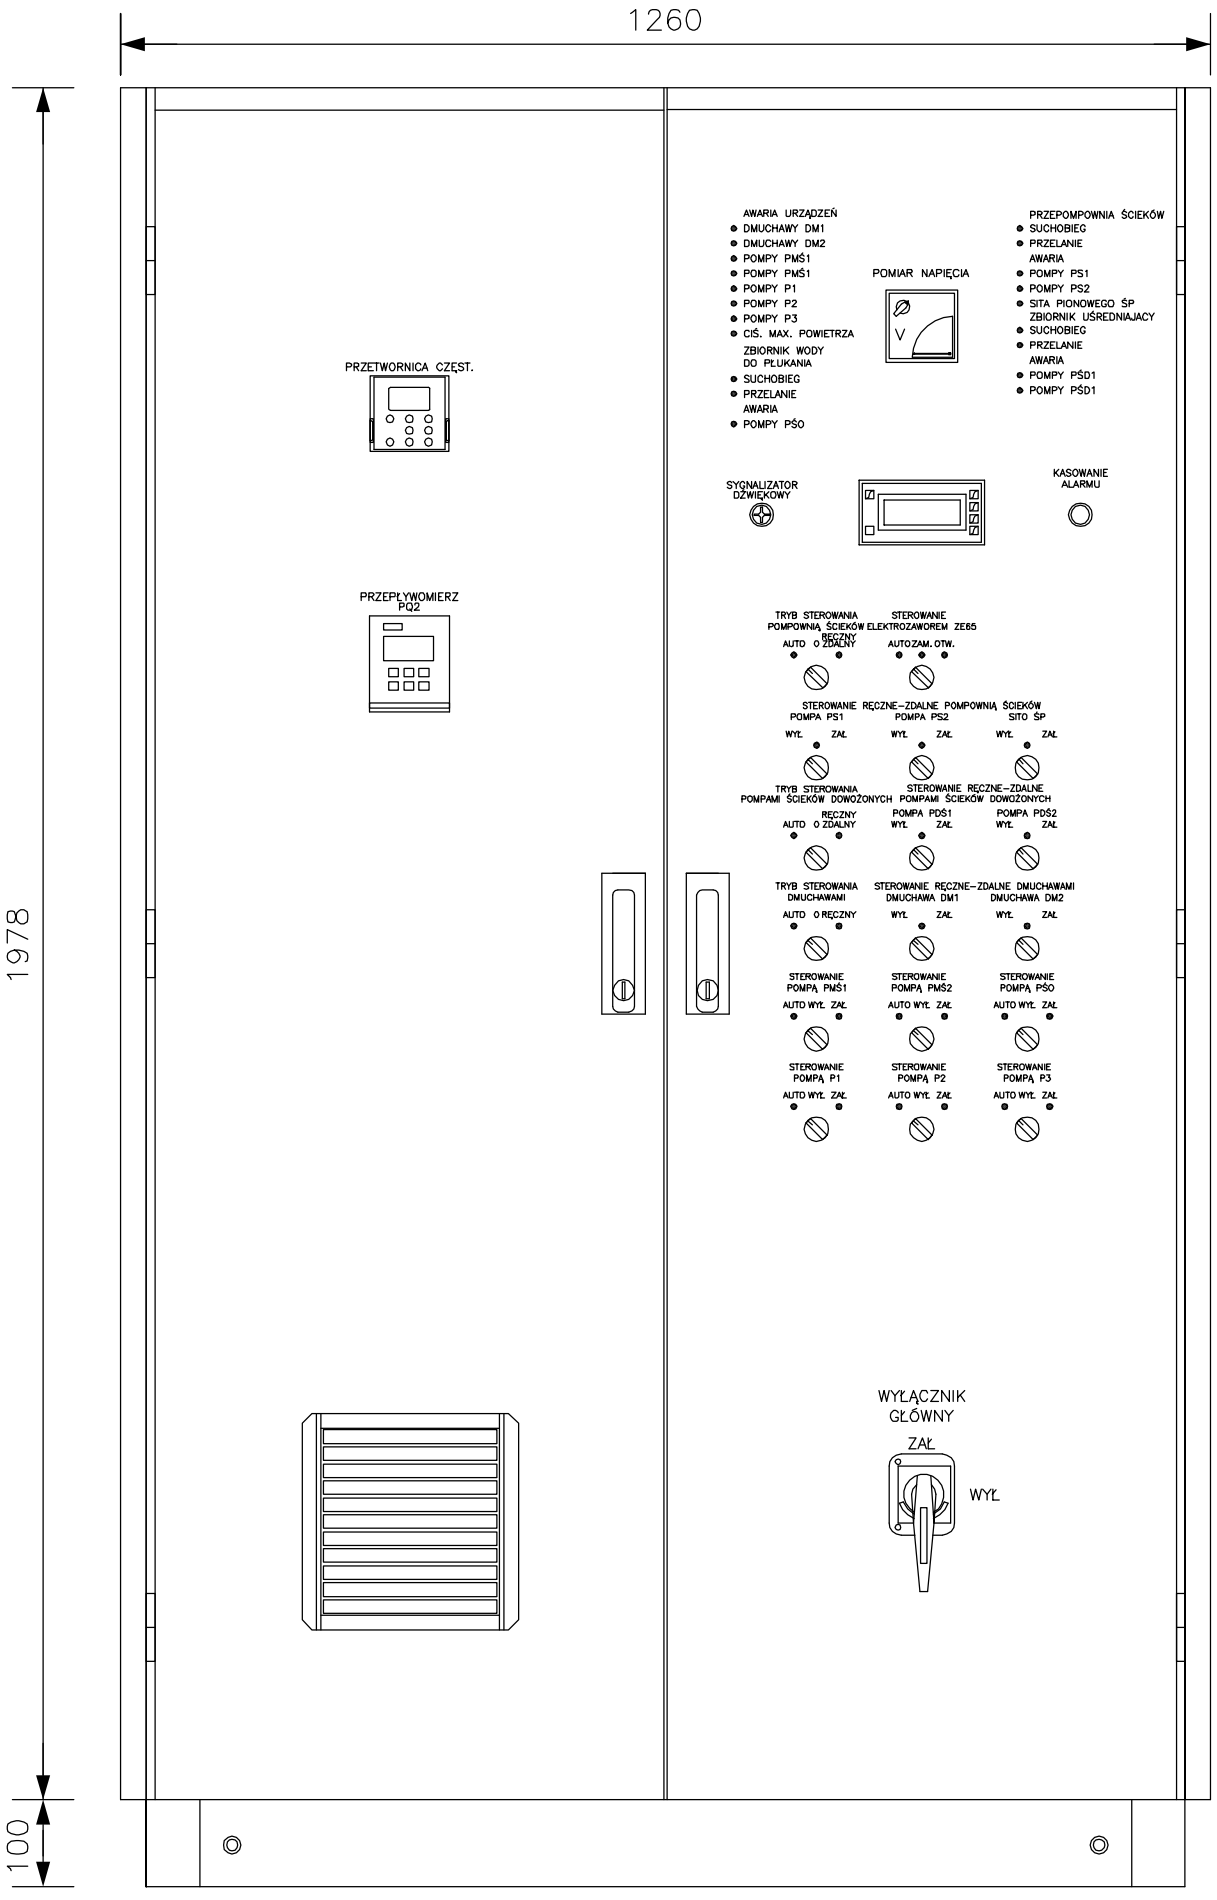

GŁĘBOKOŚĆ ROZDZIELNICY – 508mm

Uwagi:

1. Rozdzielnicę zasilająco–sterowniczą SST wykonać w obudowie metalowej o wymiarach podanych na rysunku,
2. Rozdzielnicę SST zabudować w pomieszczeniu sterowni oczyszczalni w miejscu wskazanym na planie instalacji elektrycznych,
3. Wszystkie przewody zasilające i sterownicze wprowadzić na listwy zaciskowe w rozdzielnicy SST,
4. W drzwiach rozdzielnicy SST należy zamontować wentylator o stpniu ochrony IP54,
5. Stopień ochrony rozdzielnicy SST – IP54.

UKŁAD SIECI TN–S

OCHRONA DODATKOWA SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji
"ABT" Badora i Spółka sp.j.
42–200 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 0/.../34 365–93–61 e–mail abt@abt.pl

ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OCZYSZCZALNA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA W GMINIA RĘDZINY

STADIUM DOKUMNETACJI: P.B–W.

INWESTOR: GMINA RĘDZINY
42–242 Rędziny ul. Wolności 87

SKALA: */*

NAZWA RYS.: ELEWACJ ROZDZIELNICY ZASILAJĄCO–STEROWNICZEJ SST

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2005	E–26
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Jabłoński	371/01		01.2005	