
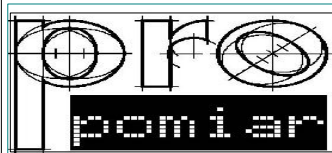
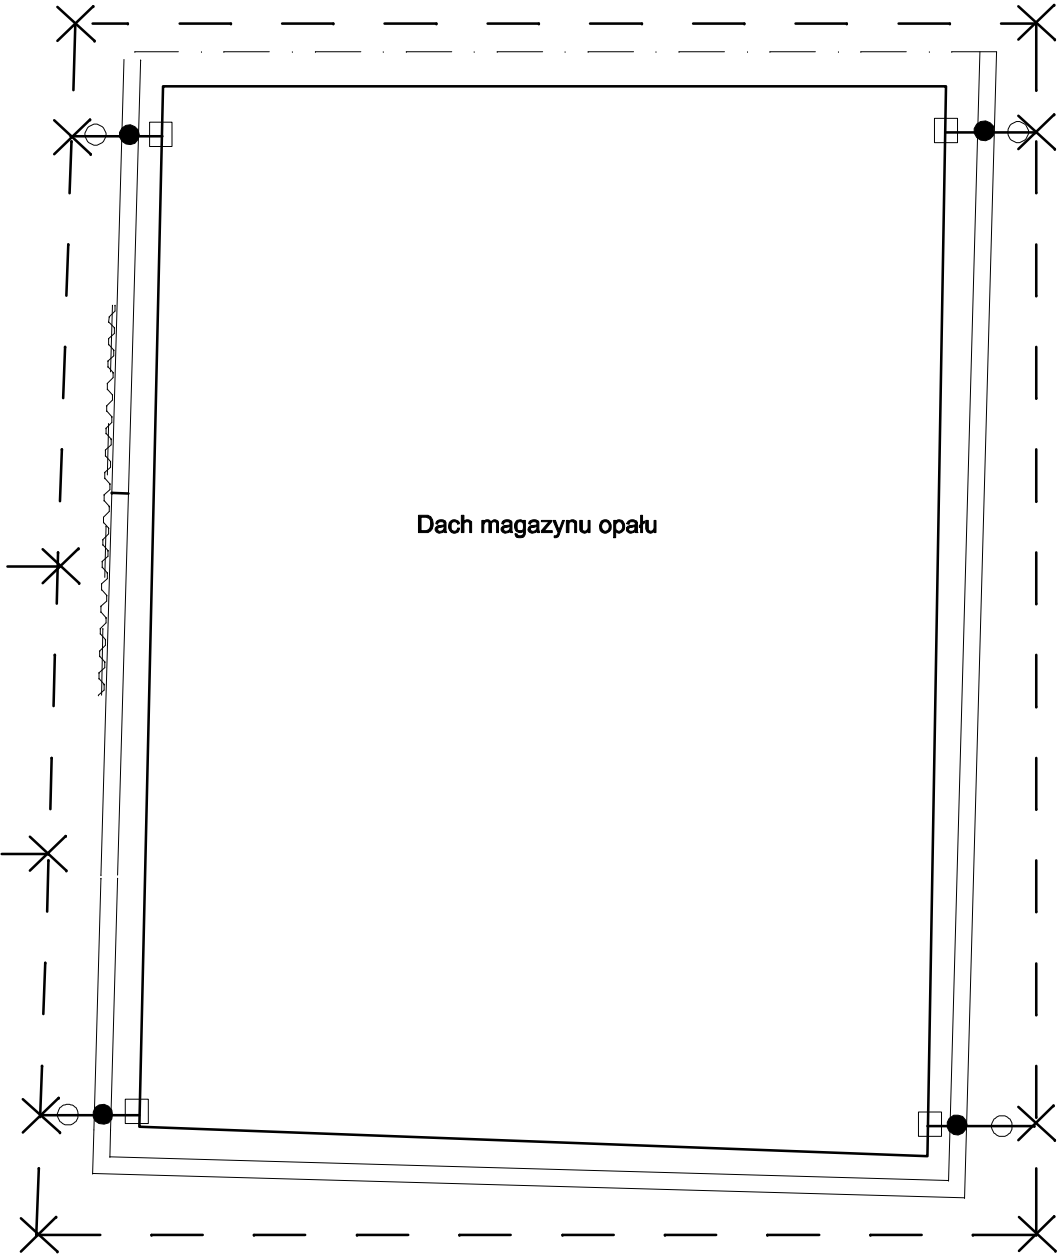


Oznaczenia na rysunku

- — Uziom otokowy: bednarka miedziana 30x4mm, ułożona w ziemi na głębokości 0,6 m, w odległości min. 1m od budynku
- ✕ Uchwyt skośny przewód - przewód G10330N. Każde połączenie w ziemi zabezpieczyć taśmą denso G10355
- — Zwód poziomy wykonany z drutu pomiedziowanego fi 8
- Uchwyt skrzyżowaniowy G11551A - połączenie drutu z drutem
- Uchwyt rynnowy
- Złącze kontrolne drut - bednarka typu G1156A, mocowany do elewacji na wysokości 1-1,5 m

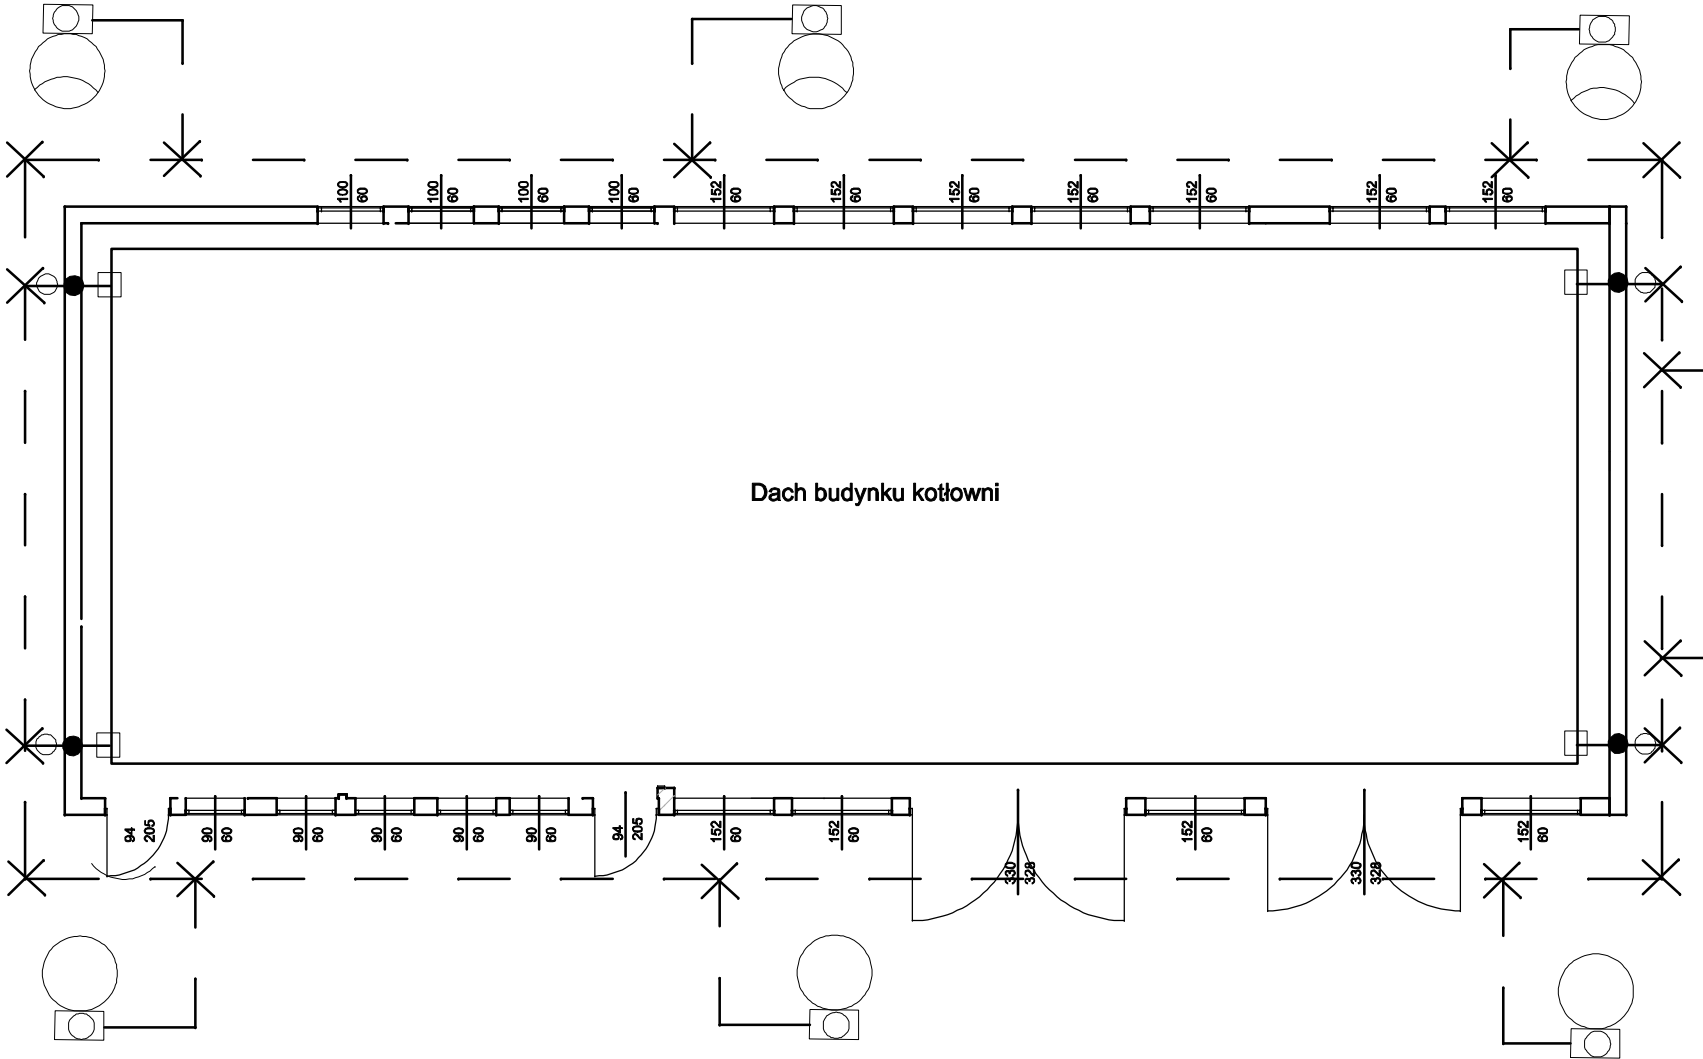

Opracował:	K.Głowacki	Data:	10.11.2011	Instalacja odgromowa i uziemiająca. Plan instalacji.	Nr. Rys: 1
Projektował:	W. Pohorecki		10.11.2011		Nr. Sch: 1
Sprawdził:	A. Kwiendacz		10.11.2011		Format: A3