


Nr pola	1.1	1.2	1.3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa odpływu	Zasil. z rozdź 0,4 kV "RG"	Kontrola napięcia na szynach rozdzielnic	Źchrona przepięciowa Źchronnik-warystor	Źswietlenie korytarza	Źswietlenie dyżurki	Źswietlenie szatni brudnej	Źswietlenie łazni	Źswietlenie szatni czystej	Piktogramy "Ewakuacja"	Rezerwa	Gniazda w szatniach i w łazni	Gniazda w dyżurce	Gniazda w korytarzu
Moc w kW	—	—		0,44	0,44	0,36	0,36	0,36	0,1	--	-	-	-
Prad w A	40	—		1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	6	6	16	16	16



Układ TN-S

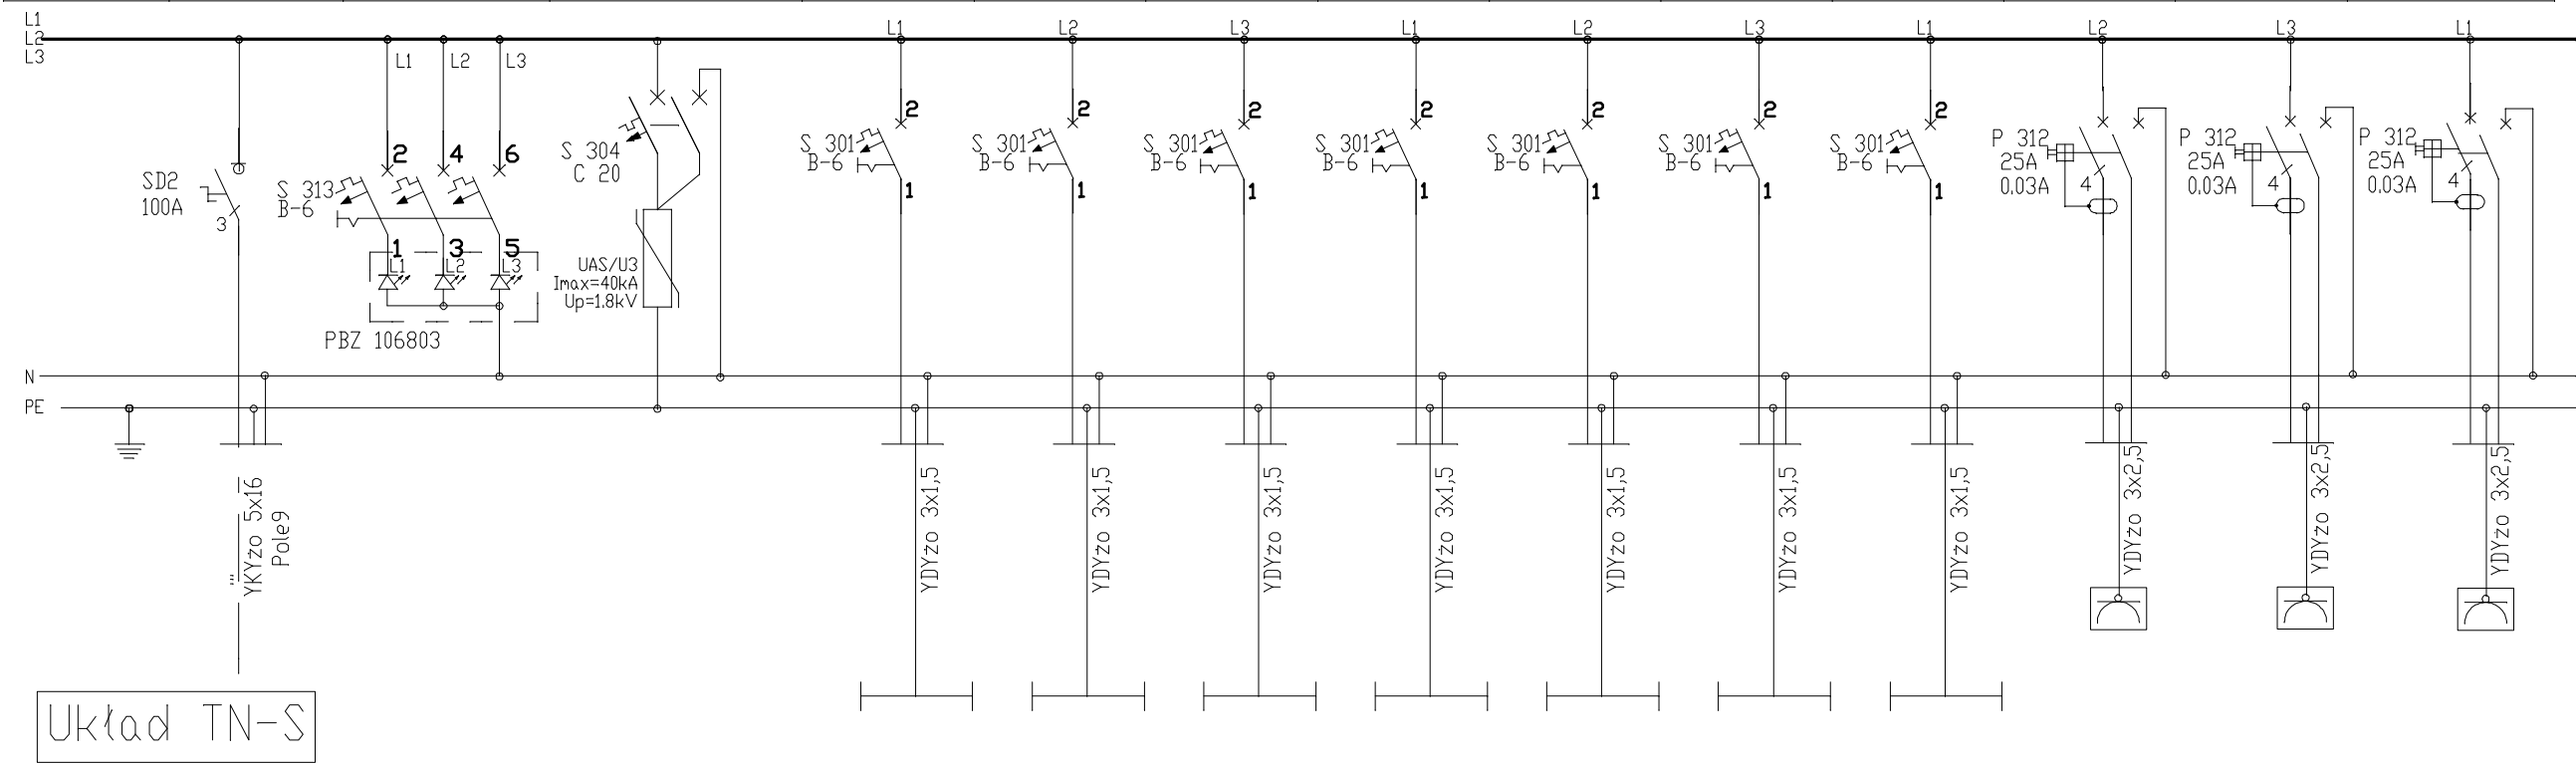

Opracował:	K.Głowacki	Data:	10.2011	Rozdzielnica oświetlenia i gniazd pomieszczeń socjalnych RS.	Nr. Rys: 2
Projektował:	W.Pohorecki		10.2011		Nr. Sch: 2
Sprawdził:	A.Kwiendacz		10.2011		Format: A3