



OZNACZENIE POLA		11	12	13	14	15	16	17
	NAZWA	Zasilanie zmiękczacza Epurotech 50/050DF	Zasilanie dozownika ESPEDOS W225CC	Zasilanie bramy przesuwnej nr1	Zasilanie bramy przesuwnej nr2	Zasilanie kurtyny powietrznej	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	Rezerwa
	OZNACZENIE	—	—	—	—	---	---	---
MOC	kW	—	—	—	—	---	1	---
PRAD	A	6	6	6	6	---	4,5	---

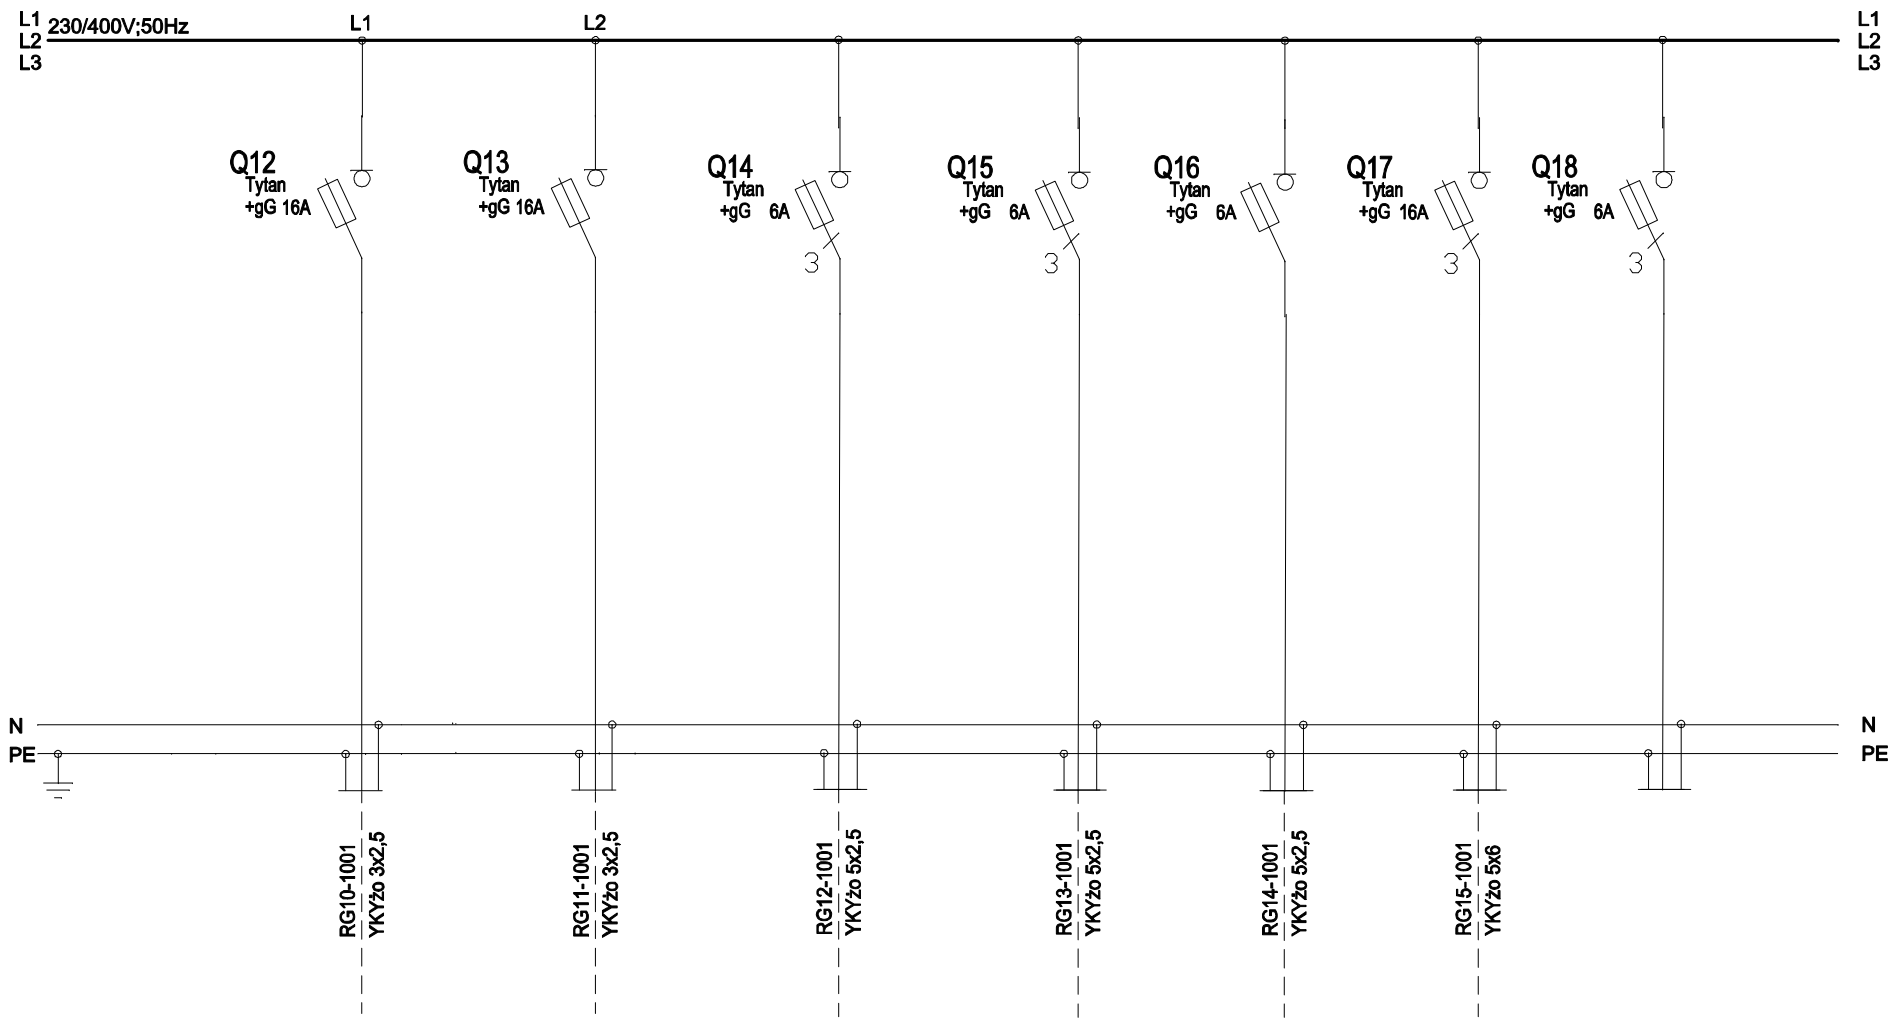

	Opracował:	K.Głowacki	Data:	10.11.2011	Rozdzielnica główna 230/400V - RG. Schemat strukturalny cd.	Nr. Rys: 2
	Projektował:	W. Pohorecki		10.11.2011		Nr. Sch: 2
	Sprawdził:	A. Kwłendacz		10.11.2011		Format: A3