


Nr pola	1.1	1.2	1.3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa odpływu	Zasil. z rozdzielni 0,4 kV "RG"	Kontrola napięcia na szynach rozdzielnic	ochrona przepięciowa ochronnik-warystor	Oświetlenie kotłowni hydroforownia	Oświetlenie kotłowni hala kotłów	Oświetlenie pompowni	Oświetlenie składowiska opału	Oświetlenie pomieszczenia zsyków	Rezerwa	Gniazda remontowe pomieszczenie zsyków	Gniazda remontowe hala kotłów	Gniazda jednofazowe w kotłowni	Gniazda remontowe składowiska opału	Gniazda remontowe pompownia
Moc w kW	—	—		0,8	1,5	0,8	1,5	1,0	--	--	-	-	-	-
Prąd w A	40A	—		3,5	6,5	3,5	6,5	4,35	6	6	16	16	16	16

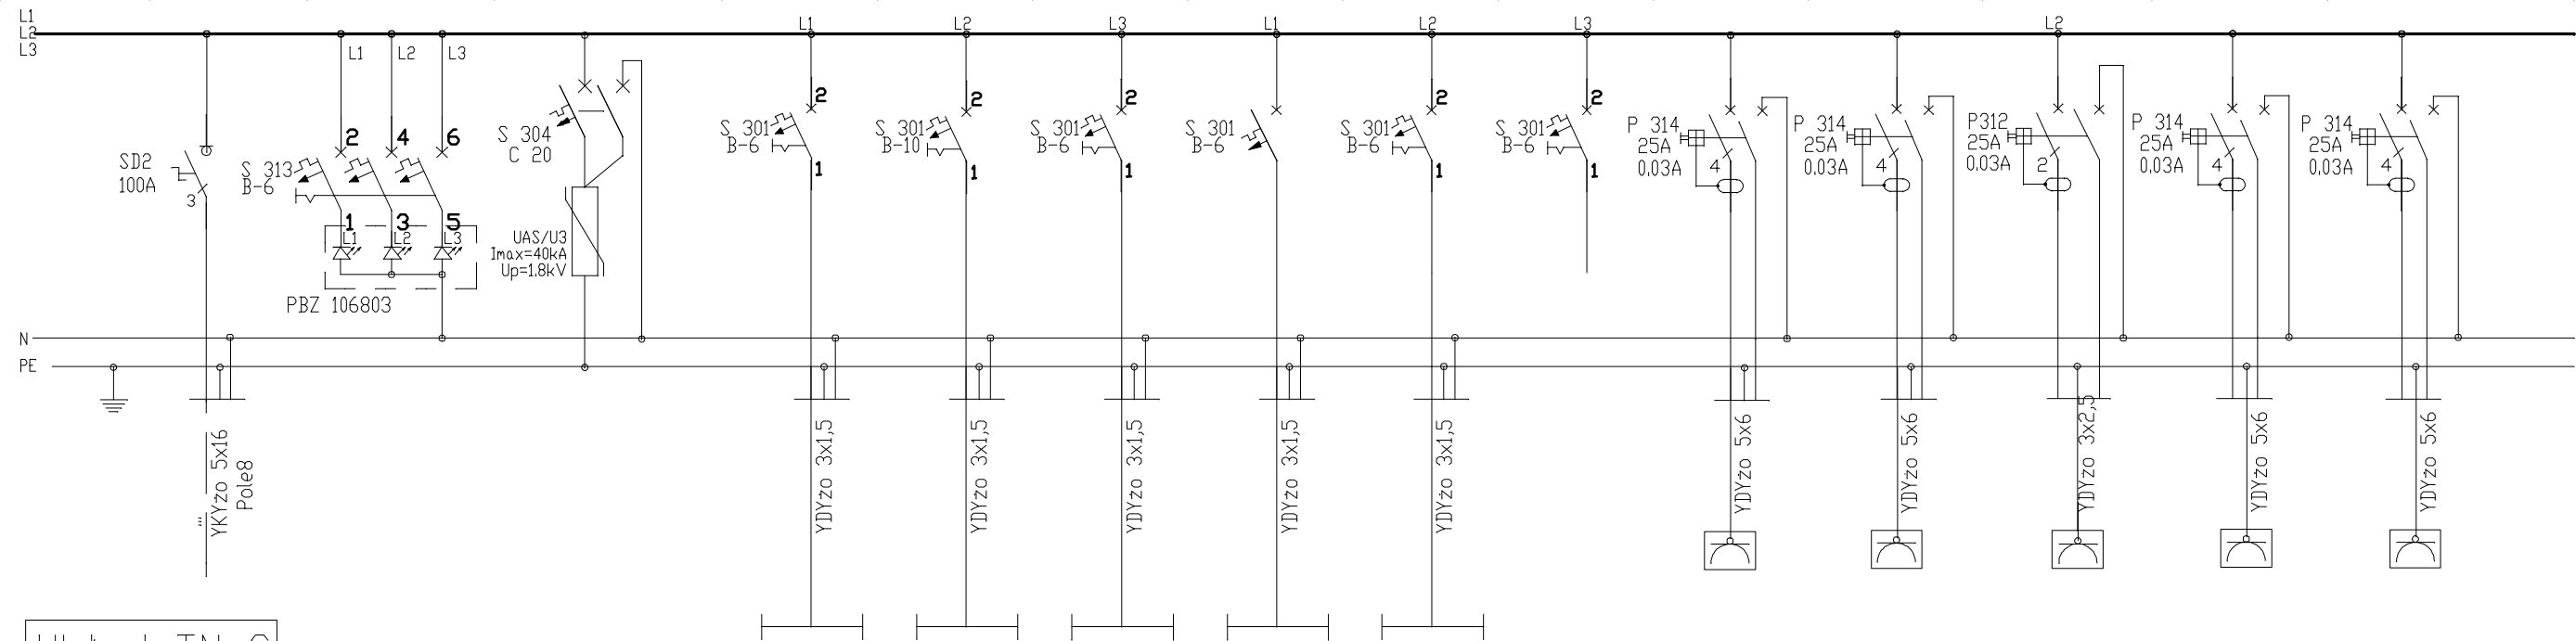

Układ TN-S

	Opracował:	K.Głowacki	Data:	10.2011	Rozdzielnica oświetlenia i gniazd pomieszczeń technologicznych RPT.	Nr. Rys: 1
	Projektował:	W.Pohorecki		10.2011		Nr. Sch: 1
	Sprawdził:	A.Kwiendacz		10.2011		Format: A3