


UWAGI:

1. Linie kablowe zasilające układać na głębokości min. 0,7m.
2. Linie kablowe oświetleniowe układać na głębokości min. 0,5m, a pod drogami na gł. 0,8m.
3. Pod drogami kable układać w rurach osłonowych SRS, w miejscu skrzyżowań kabli z podziemnymi elementami uzbrojenia, układać w rurze osłonowej KR.

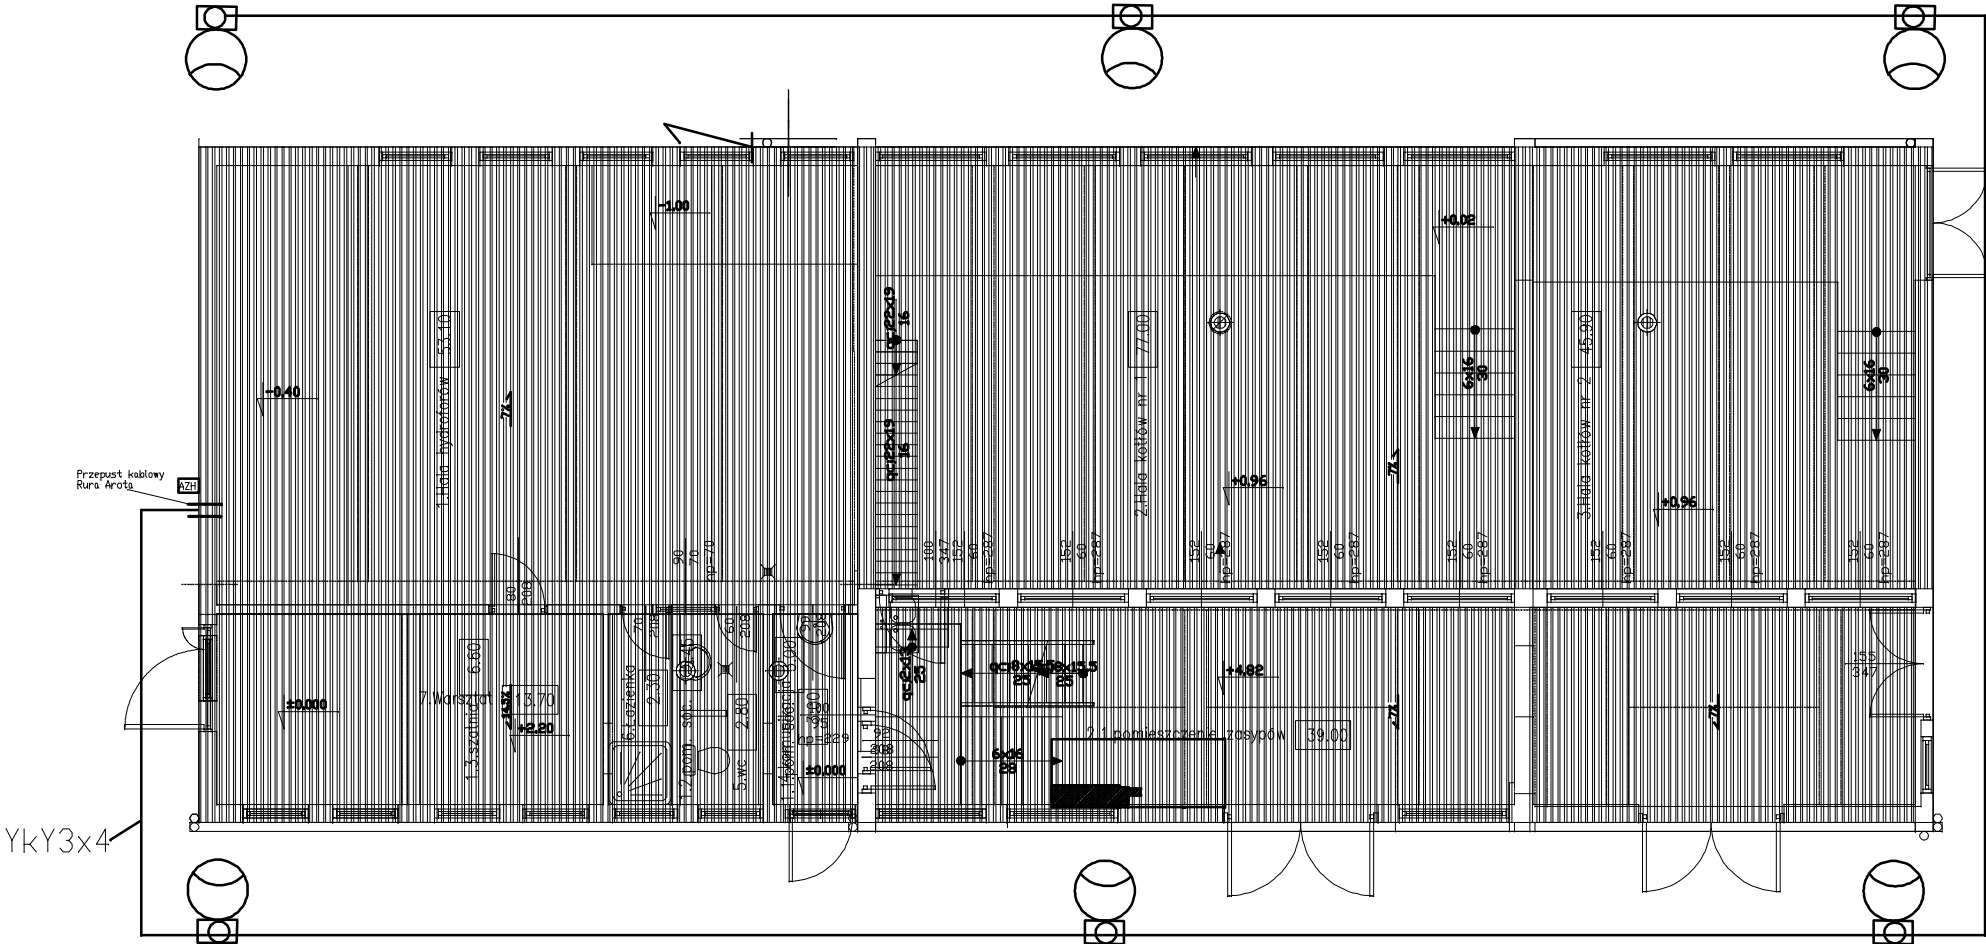

Opracował:	K.Głowacki	Data:	10.2011
Projektował:	W.Pohorecki		10.2011
Sprawdził:	A.Kwiendacz		10.2011

Rozmieszczenie oświetlenia zewnętrznego Widok z góry budynku		Nr. Rys:	10
		Nr. Sch:	10
		Format:	A3