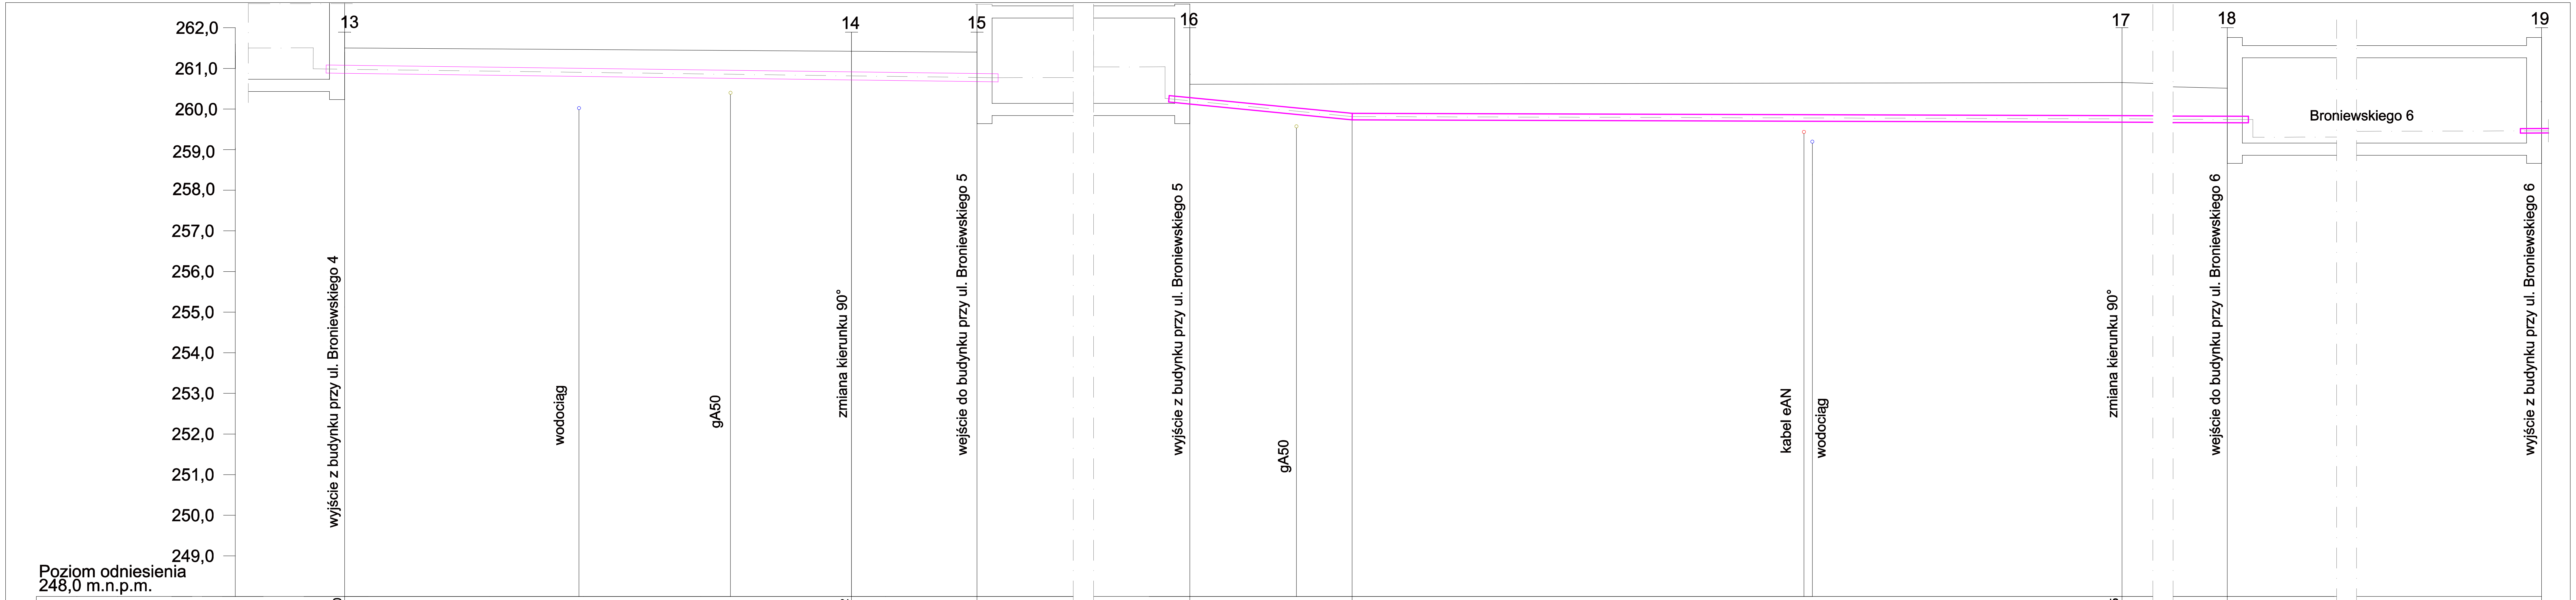

	13	14	15	16		17	18
RZĘDNA TERENU, m n.p.m.	261,50	261,42	261,40	260,61	260,61	260,65	260,51
RZĘDNA OSI RURY, m n.p.m.	260,98	260,82	260,78	260,20	259,81	259,76	259,74
RZĘDNA DNA WYKOPU, m n.p.m.	260,78	260,62	260,58	260,02	259,63	259,58	259,56
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU m	0,72	0,8	0,82	0,59	0,98	1,07	0,95
SPADEK % / DŁUGOŚĆ m	0,2/12,48	0,2/3,07	0,1/90,81	9,7/4,00	0,3/18,95	0,1/5,14	0,1/53,74
ŚREDNICA mm / MATERIAŁ	2xDN100	Rury preizolowane 2xØ114,3/200	2xDN100	Rury preizolowane 2xØ88,9/160			2xDN80

pro pomiar	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
INWESTOR	Gmina Rędziny ul. Wolności 87 42-242 Rędziny		
OBIEKT	Rędziny Osiedle 42-242 Rędziny		
NAZWA OPRACOWANIA	Projekt budowlany technologii osiedlowej kotłowni węglowej o mocy szczytowej 2,9 MW w Rędzinach		
PRZEDMIOT RYSUNKU	SIEĆ CIEPLNA PROFIL SIECI CIEPLNEJ. CZĘŚĆ 9.	SKALA 1:100	RYS. 18
OPRACOWAŁ	mgr inż. MAREK NORBERCIAK	11.2011	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. JUSTYNA MIREK upr. Bud. Nr SLK/1457/PWOS/06	11.2011	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA upr. Bud. Nr UAN-VIII/83861/11/87	11.2011	