



Uzbrojenie słupa SZ/UG K1 - 10,5/6

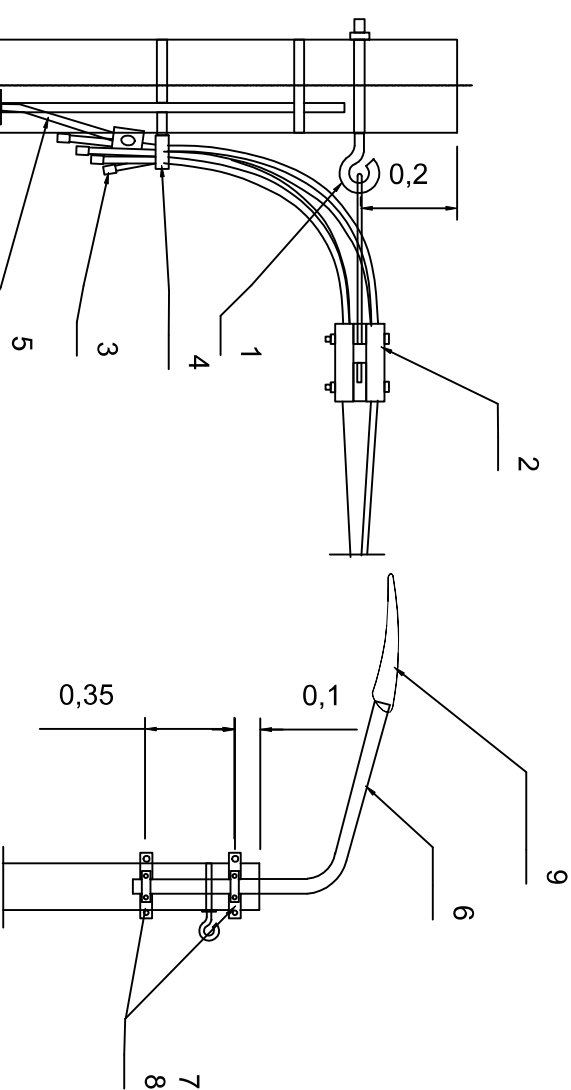

- Założenia:
- Strefa Sądziowa: SI
  - Strefa wiatrowa: WI
  - Naprężenie: 32,5 MPa (do 35m)
  - Naciąg: 163 daN (do 35m)
  - założony maksymalny zwis przy +40°C: 1,0m

9	Oprawa oświetleniowa 24LED 700mA 55W		szt.	1
8	Objemka	OB-35a	szt.	2
7	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy	KW-1	szt.	2
6	Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego	W-O/1	szt.	1
5	Połączenie uzimienia		kpl.	1
4	Uchwył dystansowy	SO 79.6	szt.	1
3	Oslonka końca przewodu	PK 99.025	szt.	2
2	Uchwył odciągowy	SO 117.225S	szt.	1
1	Hak wieszakowy	M16x240	szt.	1
Lp.	Wyszczególnienie		Jedn.	Ilość

SZ/UG  
K1 - 10,5/6

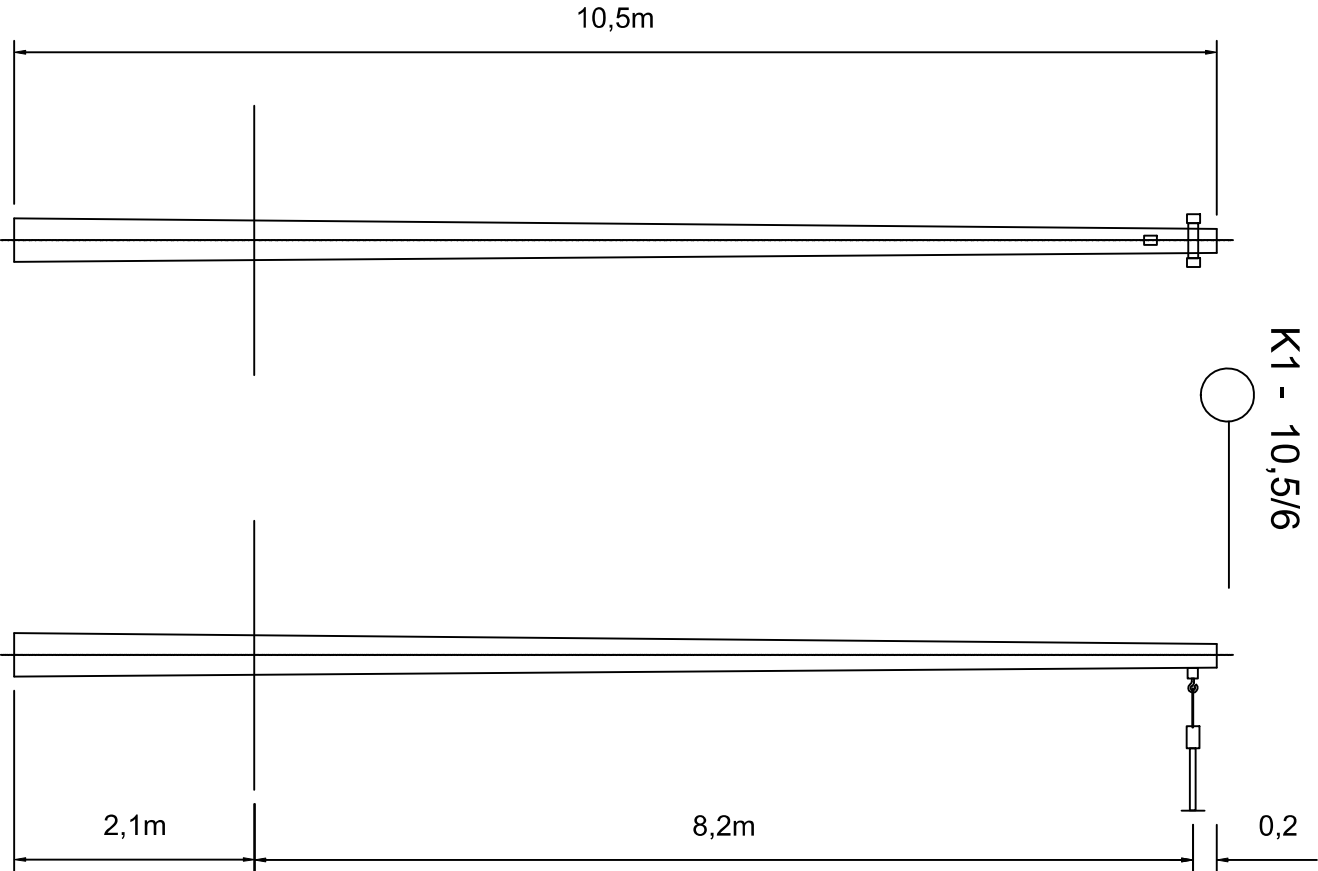

typ ustoju UB2 dla gruntu  
słabego wg katalogu ENSTO

<b>"EL-LUX" BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</b> <b>SZARLEJKA UL.ŁUKASZEWICZA 52 ; 42-130 WRĘCZCA WIELKA</b> <b>tel. 601 93 11 87 , biuro@ellux-projekt.pl</b>					
Investor	Gmina Rędziny ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny				
Obiekt	Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Rudniki ul. Wesoła				
Branża	Elektroenergetyczna				
Treść rys.	Widok oraz uzbrojenie słupa SZ/UG				
	Imię i Nazwisko	Uprawnienia budowlane	Podpis	Faza:	Data:
Opracował	Łukasz Trzepizur			PB	2014.02
Projektant	Janusz Trzepizur	upr. nr UAN :VIII/83861/140/88		Skala	Nr rys.
Sprawdzający	Józef Rybiak	upr. nr UAN :VIII/83861/82/86		1:500	4