



| WYKAZ STALI PROFILOWEJ | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| POZ | LICZBA | OPIS | DŁ. | CIĘŻAR JEDN. | CIĘŻAR 1 szt. | CIĘŻAR CAŁK. | MATERIAŁ |
| | [szt.] | | [mm] | [kg/m] | [kg] | [kg] | |
| Pomost obsługowy P2 - 1 szt. | | | | | | | |
| 1 | 1 | LR80x10 | 2900 | 11,9 | 34,5 | 34,5 | S235JRG2 |
| 2 | 1 | LR80x10 | 2900 | 11,9 | 34,5 | 34,5 | S235JRG2 |
| 3 | 2 | LR80x10 | 850 | 11,9 | 10,1 | 20,2 | S235JRG2 |
| 4 | 2 | LR80x10 | 750 | 11,9 | 8,9 | 17,9 | S235JRG2 |
| 5 | 2 | LR80x10 | 750 | 11,9 | 8,9 | 17,9 | S235JRG2 |
| 6 | 2 | LR80x10 | 1750 | 11,9 | 20,8 | 41,7 | S235JRG2 |
| 7 | 1 | LR80x10 | 1750 | 11,9 | 20,8 | 20,8 | S235JRG2 |
| 8 | 1 | LR80x10 | 1750 | 11,9 | 20,8 | 20,8 | S235JRG2 |
| S.1 | 6 | Śruba M12 | 40 | | | | 5,6 |
| S.2 | 6 | Nakr. M12 | | | | | 5 |
| S.3 | 12 | Podkł. D13 | | | | | PN-78/M-82005 |
| S.4 | 19 | Kotwa tulejkowa HLC-H 12x75/35 | | | | | HILTI |
| RAZEM [kg] | | | | | | 208,3 | x 1 szt. = 208,3 |
| Pomost obsługowy P3 - 1 szt. | | | | | | | |
| 4 | 2 | LR80x10 | 750 | 11,9 | 8,9 | 17,9 | S235JRG2 |
| 5 | 2 | LR80x10 | 750 | 11,9 | 8,9 | 17,9 | S235JRG2 |
| 9 | 1 | LR80x10 | 2500 | 11,9 | 29,8 | 29,8 | S235JRG2 |
| 10 | 1 | LR80x10 | 2500 | 11,9 | 29,8 | 29,8 | S235JRG2 |
| 11 | 2 | LR80x10 | 750 | 11,9 | 8,9 | 17,9 | S235JRG2 |
| 12 | 2 | LR80x10 | 1650 | 11,9 | 19,6 | 39,3 | S235JRG2 |
| 13 | 1 | LR80x10 | 1650 | 11,9 | 19,6 | 19,6 | S235JRG2 |
| 14 | 1 | LR80x10 | 1650 | 11,9 | 19,6 | 19,6 | S235JRG2 |
| S.1 | 6 | Śruba M12 | 40 | | | | 5,6 |
| S.2 | 6 | Nakr. M12 | | | | | 5 |
| S.3 | 12 | Podkł. D13 | | | | | PN-78/M-82005 |
| S.4 | 17 | Kotwa tulejkowa HLC-H 12x75/35 | | | | | HILTI |
| RAZEM [kg] | | | | | | 191,6 | x 1 szt. = 191,6 |

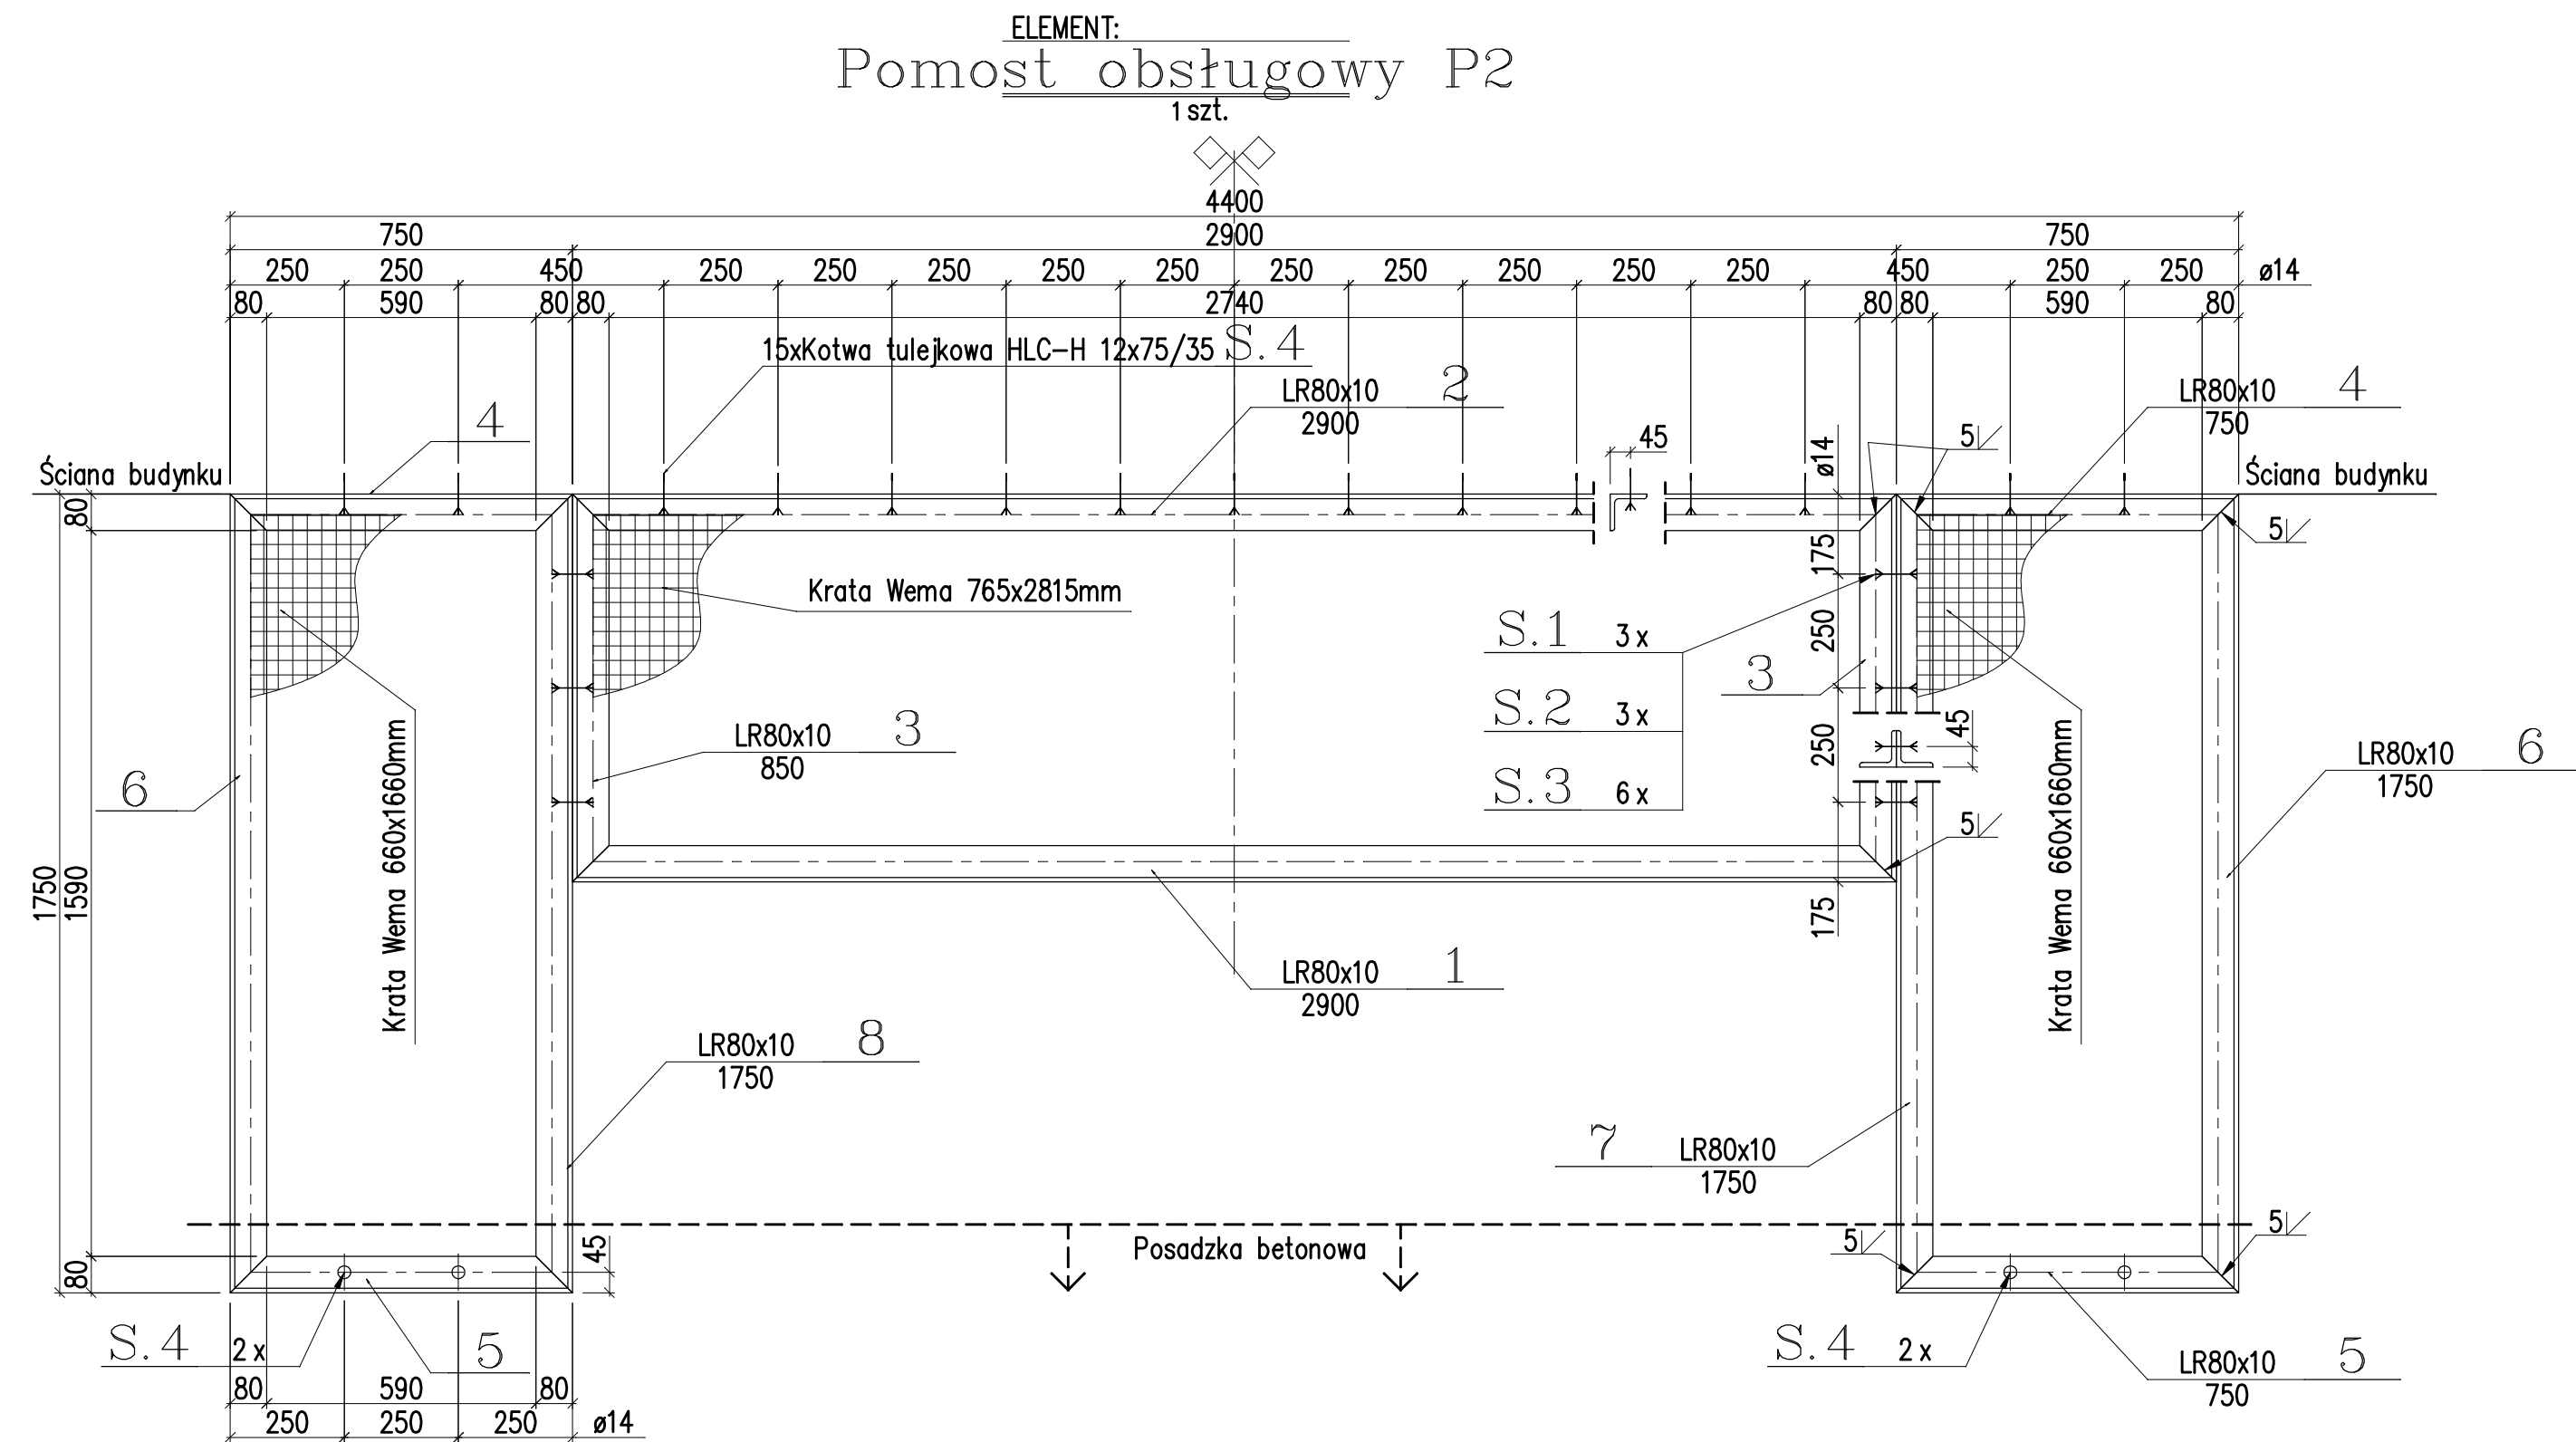

Stal S235JRG2.
Elementy oczyścić i pomalować wg opisu technicznego.
Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady a=0,7x tmin.

| | | | |
|---|--|--|-------------|
|  | | "PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl | |
| INWESTOR | Gmina Rędziny ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny | | |
| OBIEKT | Kotłownia miałowa o mocy 3,3 MW | | |
| NAZWA OPRACOWANIA | Przebudowa lokalnej kotłowni miałowej o mocy 3,3 MW zlokalizowanej w Rędzinach-Osiedlu | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | POMOSTY OBSŁUGOWE P2 i P3 ZA KOTŁAMI | SKALA 1:15 | RYS. K21 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. K.SZATANIAK-SZCZUREK nr upr. SLK/2047/PWOK/08 | | 12.2011 |
| OPRACOWAŁ | inż. BARTOSZ SZCZUREK | | 12.2011 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. E. Ochocka UAN VIII-83861/136/87 | | 12.2011 |